

Útmutató szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletekhez

A szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletek lehetővé teszik a berendezés-tulajdonosok, üzemeltetők számára, hogy a Klímagáz adatbázis „*Berendezések / Saját berendezések*” menüpontjában (1. ábra) regisztrált berendezésekhez kapcsolódó regisztrációs és nyilvántartási, illetve a képesített (karbantartó, szerelő) vállalkozások számára a Klímagáz adatbázis „*Berendezések / Szerződött berendezések*” menüpontjában (15. ábra) a megbízások kezelésével kapcsolatos kötelezettségüknek egyszerűbb, hatékonyabb módon tegyenek eleget.

Csoportos művelet használatára az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan van lehetőség:

Tartalom

I. Berendezés tulajdonosok számára elérhető funkciók:	2
1. Csoportos berendezés regisztráció	3
2. Csoportos címkenyomtatás	5
3. Karbantartó, képesített vállalkozás csoportos hozzárendelése	6
4. Csoportos eladás / átadás.....	8
5. Csoportos vétel / átvétel	10
II. Képesített (karbantartó, szerelő) vállalkozások számára elérhető funkciók:	13
6. Csoportos címkenyomtatás.....	13
7. Megbízások csoportos elfogadása	13
8. Alvállalkozók csoportos hozzárendelése.....	14

I. Berendezéstulajdonosok számára elérhető funkciók:

The screenshot displays the 'BERENDEZÉSEK' (Devices) section of a web application. At the top, there is a navigation bar with 'VEZÉRLŐPULT' (Dashboard) and 'BERENDEZÉSEK' (Devices). Below this, a user profile section shows 'Ügyfél:' (Customer) with a dropdown menu, 'Regisztráció típusa: Vállalkozás' (Registration type: Company), 'F-gáz ügyfélfazonosító: 10000000' (F-gas customer ID), and 'Bejelentkezési email:' (Login email). A 'Kijelentkezés' (Logout) button is also present.

The main content area is titled 'Saját berendezések (Üzemben lévő)' (My devices (Operational)). It features several filter buttons: 'Berendezés felvétele' (Device selection), 'Útmutató berendezés felviteléhez' (Guide to device selection), 'Üzemenkívül helyezett berendezések' (Devices placed out of operation), 'Berendezések Excel letöltés' (Download devices to Excel), and 'Jegyzőkönyvek Excel letöltés' (Download protocols to Excel).

Below the filters, there are dropdown menus for 'Vonalkód' (Barcode), 'Telephely' (Location), 'Karbantartó, képezített vállalkozás' (Maintenance, trained company), 'Állapot' (Status), and 'Szivárgásvizsgálat lejár' (Leakage test expiration). Action buttons include 'Kijelölt berendezések: Címke nyomtatás' (Selected devices: Print labels), 'Karbantartó, képezített vállalkozás hozzárendelése' (Assign maintenance, trained company), and 'Eladás' (Sale).

The interface also shows pagination: 'Képernyőn: 1 -> 15 (összesen 31 berendezés)' (Screen: 1 -> 15 (total 31 devices)), 'Találatok száma: 15' (Number of hits: 15), and '<< Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 3) >>' (Page number: 1 (total number of pages: 3)).

A table of device details is shown below, with columns: 'Név' (Name), 'Telephely' (Location), 'Klímagáz' (Refrigerant), 'Széndioxid egyenérték' (CO₂ equivalent), and 'Szivárgásvizsgálat érvényes' (Leakage test valid). The table contains one row with the following data: 'Vonalkód: 500000002', 'HFC-134a', '359t', and 'Nincs érvényes szivárgásvizsgálat' (No valid leakage test). Action buttons for 'Adatmódosítás' (Edit data) and 'Eladás' (Sale) are visible.

At the bottom, there is a 'További adatok' (More data) button and a language selector 'HU magyar (Magyar)'.

1.ábra A „Berendezések / Saját berendezések” menüpont elérése csoportos műveletek elvégzéséhez

1. Csoportos berendezésregisztráció

A „Berendezések” menüpontban kattintson a zöld színű „Berendezés felvittele” gombra, majd válassza ki a legördülő listából azt a berendezés típust, amelyhez rögzíteni szeretné a regisztrálandó berendezéseket (2. ábra)!

Saját Berendezések Szerződött berendezések Telephelyek / Tárolási helyek Előfűtött berendezések Vállalkozásnak eladott előfűtött berendezések

Előfűtött berendezések Telepítési Tanúsítvány F-ÜHG raktár Vállalkozásnak eladott gázmennyiségek

Saját berendezések (Üzemben lévő)

Berendezés felvittele - [Töltő berendezés felviteléhez] [Üzemen kívül helyezett berendezések] Berendezések Excel letöltés Jegyzőkönyvek Excel letöltés

Telepített hűtőkör
Mobil hűtőkör (egyéb)
Tűzoltó berendezés
Elektromos kapcsolóberendezés
Mobil hűtőkör (Hűtőkamion és -pótkocsi)

Telephely: --nincs--
Állapot: Mind
Szivárgásvizsgálat lejár: --nincs--

Kijelölt berendezések: [Címke nyomtatás] [Karbantartó, képesített vállalkozás hozzárendelése] [Eladás]

Képernyőn: 1 -> 15 (összesen 184 berendezés) Találatok száma: 15 << Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 13) >>

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
Vonalkód: 50000000			Műszaki adatok nincsenek feltöltve!	[töröl] [Adatmódosítás] [HU magyar (Magyarország)]

2.ábra Berendezéstípus kiválasztása a legördülő listából

A berendezés alapadatainál elsőként azt a telephelyet kell kiválasztani a már korábban rögzített telephelyek közül, ahol a berendezéseket üzemeltetik. Ha a korábbiakban még nem rögzítette ezt a telephelyet, akkor a „Telephelyek kezelése” gombra kattintva van erre lehetősége (3. ábra).

Saját Berendezések Szerződött berendezések Telephelyek / Tárolási helyek

Saját berendezések (Üzemben lévő)

Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)

Alapadatok

Telephely: BC MDI üzem [Telephelyek kezelése]

Berendezések felvittele csoportosan: []

Megnevezés: []

Egyedi azonosító: []

Tényleges tulajdonos: []

Tényleges tulajdonos adószáma: []

[Mentés]

HU magyar (Magyarország)

3.ábra Berendezés adatainak felvittele

A berendezések csoportos felviteléhez jelölje ki a „Berendezések felvitelre csoportosan” jelölőnégyzetet!

1. Ezt követően a szöveges részben található hivatkozásra kattintva töltsse le a sablon fájlt (4. ábra). Fontos, hogy csak ezt a sablont használja csoportos berendezésfelvitelre!
2. Nyissa meg szerkesztésre a fájlt. Az 1. munkalapon a 2. sortól kezdve töltsse fel a kívánt berendezésekkel a táblázatot, minden sor egy berendezésnek felel meg. **A fejlécsor, és az esetleges további munkalapok nem kerülnek feldolgozásra. Fontos, hogy ne töröljön és ne adjon hozzá oszlopokat!** Mobil hűtőkörök esetén az "Egyedi azonosító" oszlop, egyéb hűtőkörök esetén a "Rendszám" és "Alvázsorszám" oszlopok nem kerülnek feldolgozásra.
3. Mentse a fájlt, majd töltsse fel a „Fájl kiválasztása” gomb használatával. Fontos, hogy a mentéskor ne változtassa meg a fájl formátumát (xls)!

Saját berendezések Szerződött berendezések Telephelyek / Tárolási helyek

Saját berendezések (Üzemben lévő)

Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)

Alapadatok

Telephely:

Berendezések felvitelre csoportosan:

1. Töltsse le az alábbi sablon fájlt: [berendezes_csopontos_feltoltes.xls](#)
Fontos, hogy csak az itt letöltött fájlt használja csoportos berendezés felvitelre!
2. Nyissa meg szerkesztésre a fájlt. Az 1. munkalapon a 2. sortól kezdve töltsse fel a kívánt berendezésekkel a táblázatot, minden sor egy berendezésnek felel meg.
A fejlécsor, és az esetleges további munkalapok nem kerülnek feldolgozásra! Fontos, hogy ne töröljön és ne adjon hozzá oszlopokat!
Mobil hűtőkörök esetén az "Egyedi azonosító" oszlop, egyéb hűtőkörök esetén a "Rendszám" és "Alvázsorszám" oszlopok nem kerülnek feldolgozásra.
3. Mentse a fájlt, majd töltsse fel az alábbi felületen.
Fontos, hogy a mentéskor ne változtassa meg a fájl formátumát (xls)!

Fájl feltöltése

[Fájl kiválasztása](#) Nincs fájl kiválasztva

A Mentés gombra kattintva még nem történik meg a berendezések felvitelre! Az Adatbázis először ellenőrzi a feltöltött fájl helyességét, és mutat egy előnézetet, hogy milyen adatok fognak rögzítésre kerülni. Ennek jóváhagyása után történik meg a berendezések tényleges felvitelre.

Mentés

4. ábra Csoportos berendezésregisztrációs sablon fájl használata

A Mentés gombra kattintva még nem történik meg a berendezések felvitelre! A Klímagáz adatbázis előbb ellenőrzi a feltöltött fájl helyességét, majd megjeleníti a rögzítendő adatok előnézetét (5. ábra). Ennek jóváhagyása után történik meg a berendezések tényleges felvitelre. Ezt követően válnak láthatóvá a saját berendezések menüpont berendezéslistájában az újonnan regisztrált eszközök.

Saját Berendezések Szerződött berendezések Telephelyek / Tárolási helyek

Saját berendezések (Üzemben lévő)

Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)

Alapadatok

Telephely:

Az alábbi berendezések fognak felvitelre kerülni:

Megnevezés	Egyedi azonosító	Tényleges tulajdonos	Tényleges tulajdonos adószám
Klíma 1	11111111		

A berendezések felvitelre még nem történt meg! Amennyiben az adatok megfelelnek, a Mentés gombra kattintva véglegesíthető a berendezések felvitelre.

Mentés

2. Csoportos címkenyomtatás

A „Saját berendezések” menüpontban jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezések címkenyomtatását kívánja elvégezni, majd kattintson a zöld „Címkenyomtatás” gombra (6. ábra). Ezek után megjelenik a nyomtatni kívánt címkeket tartalmazó dokumentum a webes böngésző program egy új lapján, nyomtatható formátumban.

Szivárgásvizsgálat lejár

--nincs--

Kijelölt berendezések **Címke nyomtatás** Karbantartó, képzett vállalkozás hozzárendelése Eladás

Képernyőn: 1 -> 15 (összesen 31 berendezés) Találatok száma: 15 << Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 3) >>

<input type="checkbox"/>	Név	Telephely	Klimagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes	Adatmódosítás
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Vonaikód: 50000000	[redacted]	HFC-134a [redacted] kg	[redacted]	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Split klíma Vonaikód: 50000000	[redacted]	R-410A 4.2kg	8.8t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Split klíma Vonaikód: 50000000	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input type="checkbox"/>	[redacted] Split klíma Vonaikód: 50000000	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						

6.ábra Berendezésmegjelölés és „Címkenyomtatás” gomb

3. Karbantartó, képezített vállalkozás csoportos hozzárendelése

A „Saját berendezések” menüpontban jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezésekhez kívánja hozzárendelni az adott képezített vállalkozást, majd kattintson a kék „Karbantartó, képezített vállalkozás hozzárendelése” gombra (7. ábra).

Szivárgásvizsgálat lejár
--nincs--

Kijelölt berendezések: [Címke nyomtatás](#) [Karbantartó, képezített vállalkozás hozzárendelése](#) [Eladás](#)

Képernyőn: 1 -> 15 (összesen 31 berendezés) Találatok száma: 15 << Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 3) >>

<input type="checkbox"/>	Név	Telephely	Képző	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes	
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Vonalkód: 50000000	[redacted]	HFC-134a [redacted]kg	1859t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Vonalkód: 50000000	[redacted]	R-410A 4.2kg	8.8t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Vonalkód: 50000000	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input type="checkbox"/>	[redacted] Vonalkód: 50000000	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						


7.ábra Berendezésmegjelölés és a „Karbantartó, képezített vállalkozás hozzárendelése” gomb

A felugró űrlapon a „*Megbízott vállalkozás(ok)*” mezőben **egy vagy egyszerre több** képesített vállalkozást is hozzárendelhet a kiválasztott berendezéscsoporthoz. A képesített vállalkozás(ok) kiválasztásához elegendő a név vagy adószám első karaktereit begépelni, majd a legördülő listából tudja kiválasztani a kívánt céget.

A „*Lejárat*” mezőben lehetőség van beállítani a megbízás lejáratát (pl.: mobil alkalmazások esetén).

A *jelölőnégyzetek* segítségével beállíthatja, hogy mely jegyzőkönyvezési funkciókkal kívánja a vállalkozás(oka)t megbízni.

A „*Mentés*” gomra kattintva véglegesíti a hozzárendelést (8. ábra).

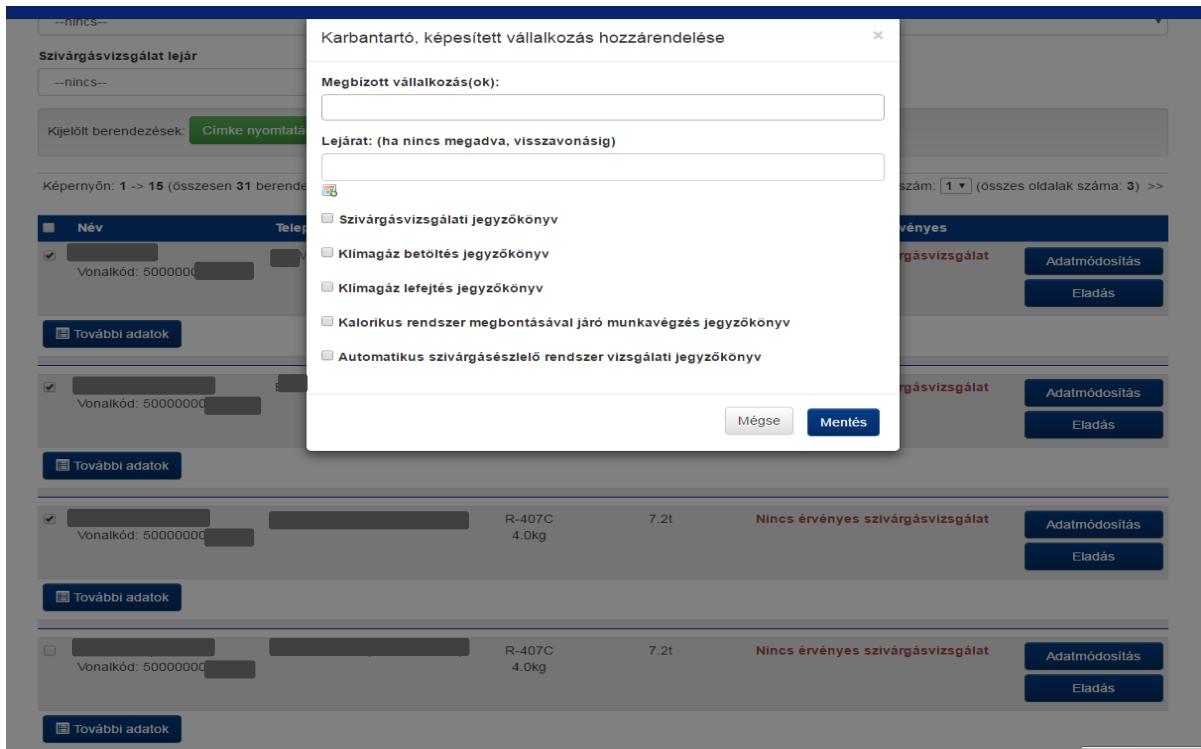

8.ábra Űrlap a képesített vállalkozások és jegyzőkönyvezési funkciók berendezéshez rendelésére

4. Csoportos eladás / átadás

A „Saját berendezések” menüpontban jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával az ugyanazon vevő részére eladni kívánt berendezéseket, majd kattintson a kék „Eladás” gombra (9. ábra).

Szivárgásvizsgálat lejár

--nincs--

Kijelölt berendezések: [Címke nyomtatás](#) [Karbantartó, képezített vállalkozás hozzárendelése](#) [Eladás](#)

Képernyőn: 1 -> 15 (összesen 31 berendezés) Találatok száma: 15 << Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 3) >>

<input type="checkbox"/>	Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes	
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Vonalkód: 50000000	[redacted]	HFC-134a [redacted]0kg	[redacted]t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Split klíma Vonalkód: 50000000	[redacted]	R-410A 4.2kg	8.8t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input checked="" type="checkbox"/>	[redacted] Split klíma Vonalkód: 50000000	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						
<input type="checkbox"/>	[redacted] Split klíma Vonalkód: 50000000	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
További adatok						

9.ábra Eladni kívánt berendezések kiválasztása és az „Eladás” gomb

A berendezés tulajdonosa / üzemeltetője az „Eladás” gombra kattintást követően a felugró űrlapon (10. ábra) kiválaszthatja az új tulajdonost a Klímagáz adatbázisban már regisztrált vállalkozások közül, vagy ha még nem regisztrált az új tulajdonos, megadhatja annak adatait. A „Mentés” gombra kattintással fejeződik be a berendezések eladása / átadása, melyről az új tulajdonos értesül a saját felületén (amennyiben már regisztrált a Klímagáz adatbázisba).

10.ábra Űrlap az új tulajdonos megjelöléséhez, a berendezés - annak összes eddigi jegyzőkönyvével együtt - Klímagáz adatbázisban belüli átadása céljából

A korábban eladás alattinak jelölt berendezésekhez kapcsolódóan lehetőség van az eladás alatti státusz visszavonására, az „Eladás visszavonása” gombra kattintással (11. ábra), azonban ez a művelet csoportosan nem, csak berendezésként (egyesével) tehető meg.

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes	
<input type="checkbox"/> [redacted] Vonalkód: 500000002	[redacted]	HFC-134a 4.0kg	[redacted]	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás
<input type="checkbox"/> [redacted] klíma Vonalkód: 500000006	[redacted]	R-410A 4.2kg	8.8t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Eladás visszavonása
<input type="checkbox"/> [redacted] Vonalkód: 500000006	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Eladás visszavonása
<input type="checkbox"/> [redacted] Vonalkód: 500000006	[redacted]	R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat	Adatmódosítás Eladás

11.ábra „Eladás visszavonása”

5. Csoportos vétel / átvétel

Ha a Klímagáz adatbázisban regisztrált berendezés(ek)e)t annak tulajdonosa, üzemeltetője új tulajdonosnak kívánja át- vagy eladni, akkor azt az előzőekben leírtak szerint teheti meg. Az újként megjelölt tulajdonos értesítést kap az átadási/eladási szándékról a Klímagáz adatbázis „Berendezések” menüpontjában.

Az átadni / eladni kívánt berendezések listázhatók a narancsszínű „Listáz” gombra kattintással (12. ábra).

The screenshot shows the 'VEZÉRLŐPULT' (Dashboard) for 'BERENDEZÉSEK' (Devices). The top navigation bar includes 'VEZÉRLŐPULT' and 'BERENDEZÉSEK'. Below the navigation bar, there are input fields for 'Ügyfél:' (Customer), 'Regisztráció típusa: Vállalkozás' (Registration type: Company), 'F-gáz ügyféazonosító:' (F-gas customer ID), and 'Bejelentkezési email:' (Login email). A 'Kijelentkezés' (Logout) button is also present. Below these fields, there are tabs for 'Saját Berendezések' (My Devices), 'Szerződött berendezések' (Contracted devices), and 'Telephelyek / Tárolási helyek' (Locations / Storage locations). The main content area is titled 'Saját berendezések (Üzemben lévő)' (My devices (Operational)). A yellow banner highlights a device with the text '2db berendezést szeretnénk átadni Önnek' (We would like to transfer 2 units of equipment to you) and a red-bordered 'Listáz' (List) button. Below the banner, there are several filter buttons: 'Berendezés felvitele' (Add device), 'Útmutató berendezés felviteléhez' (Guide to adding device), 'Üzemenkívül helyezett berendezések' (Devices out of operation), 'Berendezések Excel letöltés' (Download devices to Excel), and 'Jegyzőkönyvek Excel letöltés' (Download protocols to Excel). There are also dropdown menus for 'Vonalkód' (Barcode), 'Telephely' (Location), 'Karbantartó, képezett vállalkozás' (Maintenance, trained company), and 'Állapot' (Status). Below these, there are buttons for 'Kijelölt berendezések: Címke nyomtatás' (Selected devices: Print label), 'Karbantartó, képezett vállalkozás hozzárendelése' (Assign maintenance, trained company), and 'Eladás' (Sale). At the bottom, there is a pagination bar showing 'Képernyőn: 1 -> 15 (összesen 95 berendezés)' (Screen: 1 -> 15 (total 95 devices)), 'Találatok száma: 15' (Number of hits: 15), and '<< Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 7) >>' (Page number: 1 (total number of pages: 7)). Below the pagination bar, there is a table with columns: 'Név' (Name), 'Telephely' (Location), 'Klímagáz' (Refrigerant), 'Széndioxid egyenérték' (CO2 equivalent), and 'Szivárgásvizsgálat érvényes' (Leakage test valid). The first row shows a device with 'Vonalkód: 50000000', 'R-407C', and '0.0kg'.

12.ábra Átvételre váró berendezések listázási lehetősége

Az átadni / eladni kívánt berendezések a listázást követően, csoportosan vagy egyesével is átvehetők a Klímagáz adatbázisban (13. ábra).

Kijelölt berendezések: **Átvétel (egyszerűsített)**


Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
Vonalkód: 50000000		R-410A 4.2kg	8.8t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat
Vonalkód: 50000000		R-407C 4.0kg	7.2t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat

13.ábra Berendezések csoportos vagy egyedi átvétele

1. Amennyiben az új tulajdonos / üzemeltető **egyesével** szándékozik átvenni a berendezéseket, akkor a zöld pipa gombra kattintással tudja ezt megtenni.
2. Amennyiben az új tulajdonos / üzemeltető a berendezéseket **csoportosan** szándékozik átvenni, akkor meg kell jelölni az átvenni kívánt berendezéseket a jelölőnégyzetek segítségével, majd a kék színű „*Átvétel (egyszerűsített)*” gombra kattintással tudja ezt megtenni.

Csoportos átvétel választásakor a felugró ablakban szükséges kiválasztani a már korábban rögzített telephelyek közül azt, ahol a berendezéseket üzemeltetik (14. ábra). Ha a korábbiakban még nem rögzítette ezt a telephelyet, akkor a „Telephelyek kezelése” gombra kattintással van erre lehetősége.

Ugyanebben a felugró ablakban változtathatók meg a tényleges tulajdonosi adatok is, az új tulajdonos adószámának és nevének megadásával. Amennyiben nem adnak meg új tulajdonosi adatokat, akkor az előző tulajdonos által kitöltött tényleges tulajdonosi adatok változatlanul megmaradnak a berendezés alapadatai között.

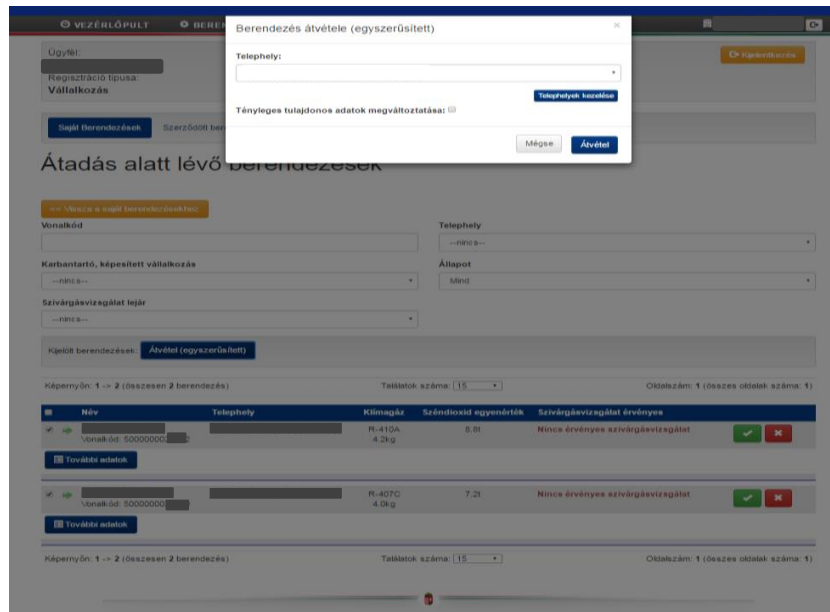

14.ábra Felugró ablak telephelyválasztás és tulajdonosi adatok megadásához, berendezések átvételekor

II. Képesített (karbantartó, szerelő) vállalkozások számára elérhető funkciók

A Képesített (karbantartó, szerelő) vállalkozások számára a „Szerződött berendezések” menüpontban érhetőek el csoportos műveletekhez tartozó funkciók:

Saját Berendezések **Szerződött berendezések** Berendezés jegyzőkönyvek Telephelyek / Tárolási helyek Előtöltött berendezések

Vállalkozásnak eladott előtöltött berendezések Előtöltött berendezések Telepítési Tanúsítvány F-ÜHG raktár Vállalkozásnak eladott gázmennyiségek

Szerződött berendezések (Hűtőkörök)

Berendezések Excel letöltés

fonalkód

Telephely

Ípus

Alvázsám

Rendszám

Tulajdonos

Állapot

CO2 egyenérték (t)

Szivárgásvizsgálat lejár

Kijelölt berendezések: **Címke nyomtatás** **Mebízások elfogadása** **Alvállalkozó hozzárendelése**

15.ábra Csoportos műveletek elvégzéséhez a „Berendezések / Szerződött berendezések” menüpont elérése


6. Csoportos címkenyomtatás

Jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezések címkenyomtatását kívánja elvégezni, majd kattintson a zöld „Címkenyomtatás” gombra. Ezek után megjelenik a nyomtatni kívánt címkéket tartalmazó dokumentum a webes böngésző program egy új lapján, nyomtatható formátumban.

7. Megbízások csoportos elfogadása

Amennyiben a berendezések tulajdonosa több berendezés kezelésével bízta meg, csoportosan is elfogadhatja a megbízásokat.

Jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezésekhez tartozó megbízásokat kívánja elfogadni, majd kattintson a kék „Megbízások elfogadása” gombra. A felugró ablakban (16. ábra) az „Elfogad” gombnál véglegesítheti a műveletet.

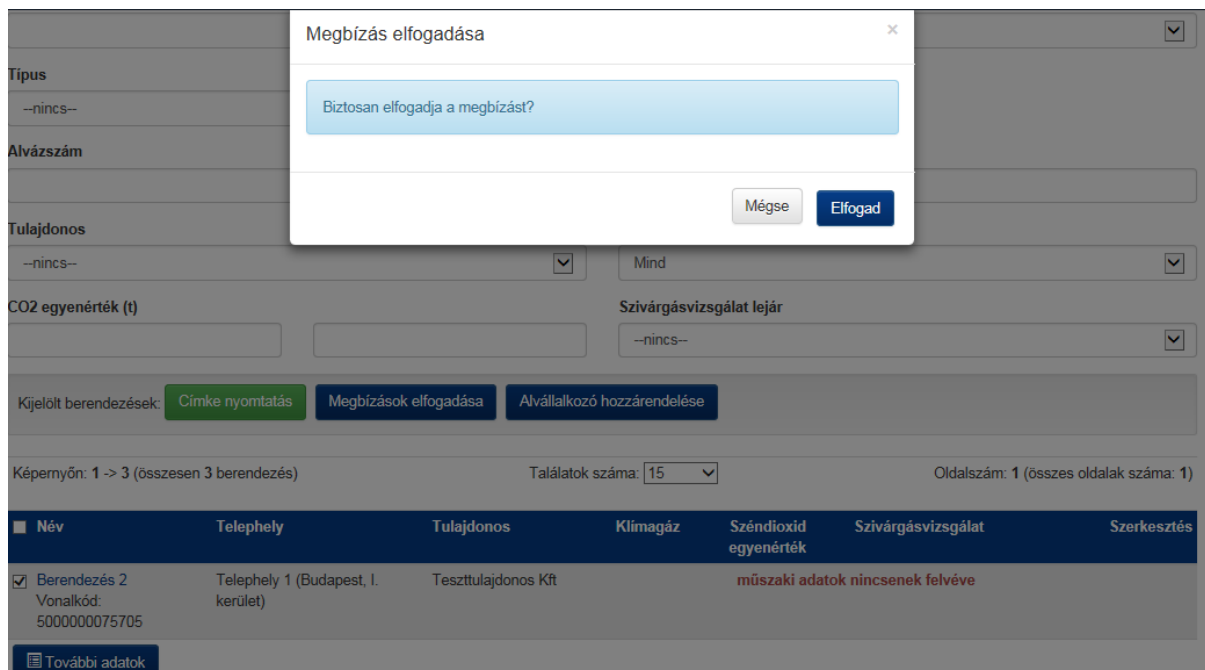

16.ábra Felugró ablak „Mebízások elfogadása” esetén

8. Alvállalkozók csoportos hozzárendelése

Jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezésekhez kívánja hozzárendelni az adott képesített vállalkozást alvállalkozóként, majd kattintson a kék „*Alvállalkozó hozzárendelése*” gombra.

A felugró űrlapon (17. ábra) a „*Megbízott vállalkozás(ok)*” mezőben **egy vagy egyszerre több** képesített vállalkozást is hozzárendelhet a kiválasztott berendezéscsoporthoz. A képesített vállalkozás(ok) kiválasztásához elegendő a név vagy adószám első karaktereit begépelni, majd a legördülő listából tudja kiválasztani a kívánt céget.

A „*Lejárat*” *mezőben* be lehet állítani a megbízás lejárat dátumát (pl.: mobil alkalmazások esetén).

A *jelölőnégyzetek* segítségével beállíthatja, hogy mely jegyzőkönyvezési funkciókkal kívánja a vállalkozás(oka)t megbízni.

A „*Mentés*” gombra kattintva véglegesítheti a hozzárendelést.

Típus

--nincs--

Alvászszám

Tulajdonos

--nincs--

CO2 egyenérték (t)

Kijelölt berendezések: Címke nyomtatás

Képernyő: 1 -> 3 (összesen 3 berendezés)

Üzembentartó hozzárendelése x

Megbízott vállalkozás(ok):

Lejárat: (ha nincs megadva, visszavonásig)

Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv

Klímagáz betöltés jegyzőkönyv

Klímagáz lefejtés jegyzőkönyv

Kalorikus rendszer megbontásával járó munkavégzés jegyzőkönyv

Automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv

Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 1)

Berendezés 2 Telephely 1 (Budapest, I. Tesztulajdonos Kft műszaki adatok nincsenek felvéve

Vonalkód: 5000000075705 kerület)

17.ábra Felugró ablak „Alvállalkozó hozzárendelése” esetén