

Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez

Jelen útmutató 4 részből áll: az I. rész bemutatja a berendezés-tulajdonos teendőit abban az esetben, ha új berendezést rögzít, a II. rész a képesített vállalkozás teendőit, majd a III. rész a képesített személy kötelességeit. A IV. rész segítséget nyújt a berendezés-tulajdonosnak a berendezés ellenőrzésében, azaz, hogy rendelkezik-e érvényes szivárgásvizsgálattal.

I. Berendezés-tulajdonos teendői

Amennyiben a berendezés a vonatkozó jogszabályok alapján szivárgásvizsgálatra kötelezett, azaz a benne lévő gáztöltet tömegéből számított CO₂-egyenérték eléri vagy meghaladja az 5 tonna értéket (hermetikusan zárt berendezések esetében ez az érték 10 tonna CO₂-egyenérték), úgy a Klímagáz Adatbázisban kötelező rögzíteni azt.

Berendezés rögzítése lépésenként.

1. Kattintson a Klímagáz Adatbázisba történő belépést követően a „Berendezések” menüpontra (1. ábra).



1. ábra

2. Kattintson a „Telephelyek” menüpontra, majd azon belül az „Új telephely felvitele” gombra (2. ábra). **Ahhoz, hogy berendezést tudjon rögzíteni, először telephellyel kell rendelkeznie.**



2. ábra

3. Az „Új telephely felvitele” gombra kattintva, a lenyíló menüben található mezőket töltsse ki, megadva a telephely nevét, irányítószámát, a települést, és a pontos címet (3. ábra).

Új telephely adatai

Név:
Teszt Telephely ✓

Irányítószám:
1011 ✓

Település:
Budapest ✓

Utca:
Berendezés utca ✓

Házzsám/Emelet/Ajtó:
10. ✓

3. ábra

4. A pontos adatok megadása után kattintson a „Felvétel” gombra (4. ábra). Felvitelt követően az adatok módosíthatók, ha azokban hiba található.



4. ábra

5. A „Felvétel” gomb megnyomását követően megjelenik az 1. sorszám alatt a telephely, mely jelen példában „Teszt Telephely” nevet viseli (5. ábra).

Saját Berendezések Szerződött berendezések **Telephelyek**

Telephelyek

Új telephely felvitele

Telephely	Cím	Tevékenység
1. Teszt Telephely	1011 Budapest Berendezés utca 10.	 

Képernyőn: 1 -> 1 találat (összesen: 1 találat)
Találatali lista: 1

Új telephely felvitele

5. ábra

6. Amennyiben hibás adatokat adott meg, úgy azokat módosíthatja a „Szerkeszt” gombra lépve, vagy jogosultságokat adhat meg, amennyiben egy fiókot több felhasználó is használ, a „Jogosultságok” gombra kattintva (6. ábra).

Telephely	Cím	Tevékenység
1. Teszt Telephely	1011 Budapest Berendezés utca 10.	

6. ábra

7. Sikeres telephelyrögzítést követően a „Berendezések/Saját Berendezések” menüpontban a „Berendezés felvitele” gombra kattintva tud új berendezést felvezetni (7. ábra).

Saját berendezések (Üzembeállítás)

Berendezés felvitele

Üzemenkívül helyezett berendezések


Vonalkód

Üzembentartó

--nincs--

7. ábra

8. A „Berendezés felvitele” gombra léve megjelenik egy lenyíló menüpont, melyben kiválaszthatja, hogy milyen típusú az adott berendezés (pl. telepített hűtőkör) (8. ábra).

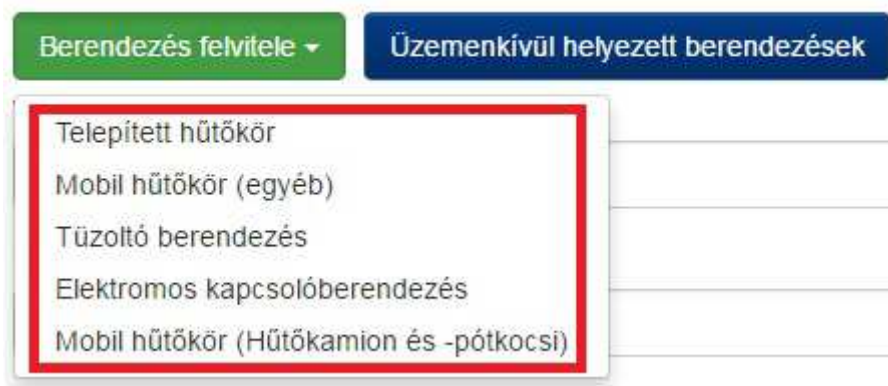

8. ábra

9. A kategória (pl. Telepített hűtőkör) kiválasztását követően kötelezően ki kell tölteni a berendezés alapadatait, melyek a berendezés-tulajdonos birtokában vannak; ilyen például az egyedi azonosító, mely például a gyáriszám. A berendezés megnevezését a berendezés-tulajdonos választja ki. Több telephely esetén a „Telephelyek kezelése” menüpontban kell kiválasztani, hogy az adott berendezés ténylegesen hol helyezkedik el. Fontos, hogy **adja meg a tényleges tulajdonos adatait** is (9. ábra)!

Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)

Alapadatok	
Megnevezés:	Hűtőkamra 1 ✓
Telephely:	Teszt Telephely Telephelyek kezelése
Egyedi azonosító:	145678-HK-1
Tényleges tulajdonos:	Teszt Berendezés <u>Kft.</u> ✓
Tényleges tulajdonos adószáma:	12344638-2-42 ✓

[Hozzárendel](#)

9. ábra

10. Az alapadatok megadását követően kattintson a „Hozzárendel” gombra (10. ábra).

Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)

Alapadatok

Megnevezés:
Hűtőkamra 1

Telephely:
Teszt Telephely

Egyedi azonosító:
145678-HK-1

Tényleges tulajdonos:
Teszt Berendezés Kft.

Tényleges tulajdonos adószáma:
12344638-2-42

Hozzárendel

10. ábra

11. Hozzárendelést követően a „Saját Berendezések” menüpontban megjelenik a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés, a telephely megjelölésével (11. ábra). A berendezés-tulajdonos ekkor még törölheti a berendezést, vagy amennyiben hibás adatok lettek megadva, úgy azokat módosíthatja az „Adatmódosítás” gombra kattintva. A berendezés üzemen kívül is helyezhető, azonban e gomb használata mellőzhető: ameddig nincs további műszaki adat feltöltve megbízott vállalkozás által, úgy felügyeleti díj fizetési kötelezettség nem terheli a berendezés-tulajdonost.

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
Hűtőkamra 1 Vonalkód: 5000000066017	Teszt Telephely (Budapest)	Műszaki adatok nincsenek feltöltve!		

Töröl

Adat módosítás

Üzemen kívül helyezés

További adatok

11. ábra

12. Kattintson a „További adatok” gombra.

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
Hűtőkamra 1 Vonalkód: 5000000066017	Teszt Telephely (Budapest)	Műszaki adatok nincsenek feltöltve!		

Töröl

Adat módosítás

Üzemen kívül helyezés

További adatok

12. ábra

13. A „További adatok” menüponton belül összesen négy további menüpont jelenik meg, azonban jelenleg a legfontosabb a „Szerződött partnerek” megnevezésű menüpont (13. ábra). Új berendezés felvitelekor a „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” elkészítésére kell megbízást adni egy képesített vállalkozásnak.



13. ábra

14. A „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” sorban válassza ki az „Üzemeltető hozzáadása” gombot (14. ábra).




14. ábra

15. Az „Üzemeltető hozzáadása” gomb megnyomásakor megjelenik a „Karbantartásért felelős vállalkozás hozzárendelése” felület, ahol meg kell adni azt a képesített vállalkozást, aki a kötelező vizsgálatokat fogja végezni a berendezésen (15. ábra).

15. ábra

16. Írja be annak a vállalkozásnak a nevét a kötelezően kitöltendő mezőbe, amelyikkel a vizsgálatokat végeztetni kívánja (16. ábra)! Jelen esetben a „Teszt Kft.” a megbízott vállalkozás, aki rendelkezik megfelelő képesítéssel (HR-I.) a berendezés karbantartásához (szivárgásvizsgálat).

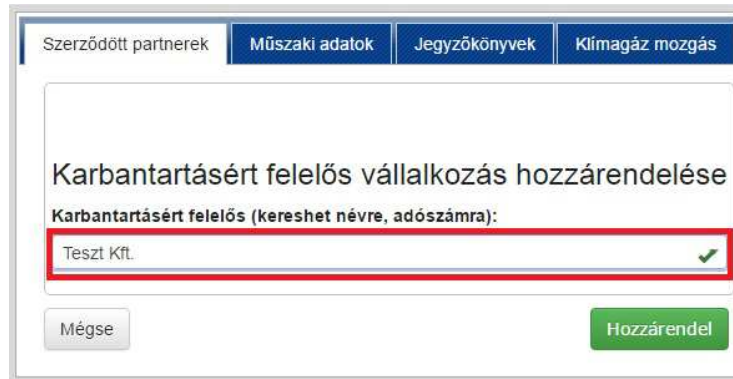

16. ábra

17. Miután beírta a vállalkozás nevét, kattintson a „Hozzárendel” gombra (17. ábra).



17. ábra

18. Hozzárendelést követően a „További adatok” menüpontban megjelenik a kiválasztott vállalkozás (jelen esetben a „Teszt Kft.”) (18. ábra). Az „x” gombra kattintva törölhető a megbízás.

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
Hűtőkamra 1 Vonalkód: 5000000066017	Teszt Telephely (Budapest)	Műszaki adatok nincsenek feltöltve!		

További adatok

Szerződött partnerek	Műszaki adatok	Jegyzőkönyvek	Klímagáz mozgás																		
		<table border="1"><thead><tr><th>Jegyzőkönyvtípus</th><th>Szerződött partner</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv</td><td>Teszt Kft.</td><td>x</td></tr><tr><td>Hűtőközeg betöltés jegyzőkönyv</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Hűtőközeg lefejtés jegyzőkönyv</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Kalorikus rendszer megbontásával járó javítás jegyzőkönyv</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv</td><td></td><td>+</td></tr></tbody></table>	Jegyzőkönyvtípus	Szerződött partner		Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv	Teszt Kft.	x	Hűtőközeg betöltés jegyzőkönyv		+	Hűtőközeg lefejtés jegyzőkönyv		+	Kalorikus rendszer megbontásával járó javítás jegyzőkönyv		+	Automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv		+	
Jegyzőkönyvtípus	Szerződött partner																				
Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv	Teszt Kft.	x																			
Hűtőközeg betöltés jegyzőkönyv		+																			
Hűtőközeg lefejtés jegyzőkönyv		+																			
Kalorikus rendszer megbontásával járó javítás jegyzőkönyv		+																			
Automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv		+																			


18. ábra

A berendezés-tulajdonosnak további teendője nincs abban az esetben, ha a felvitt adatok megfelelőek, és a kiválasztott karbantartó vállalkozást kívánja megbízni a berendezés karbantartásával (pl. kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzése).

II. Képesített vállalkozás feladatai megbízást követően

A berendezés-tulajdonos megbízása alapján a képesített vállalkozás a berendezés műszaki adatainak feltöltéséért felel, a képesített foglalkoztatott útján. A képesített vállalkozás a berendezés-tulajdonos megbízását elfogadhatja, vagy elutasíthatja.

1. A képesített vállalkozás saját felhasználói felületére belépve, berendezés-tulajdonos általi megbízás esetén megjelenik a „Függő megbízások” gomb (1. ábra).

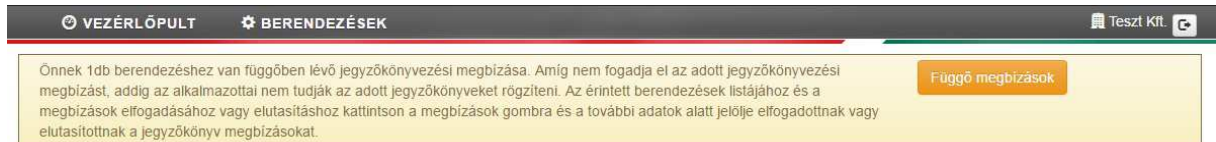


1. ábra

2. A „Függő megbízások” gombra kattintva, a „Szerződött berendezések” menüponton (2. ábra) belül megjelenik a berendezés az alapadataival.



2. ábra

3. A „Szerződött berendezések” menüponton belül kiválasztva a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezést, majd a „További adatok” gombra kattintva megjelenik a „függő” státusz. Az „x” elutasítható, míg a „✓” gombra kattintva elfogadásra kerül gombbal a megbízás (3. ábra).

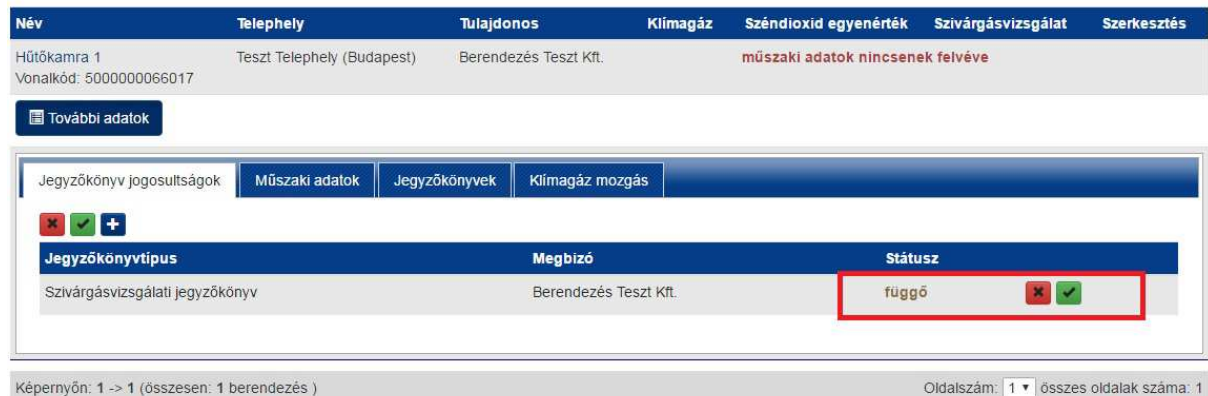

3. ábra

4. A képesített vállalkozás, miután elfogadta a megbízást a berendezés-tulajdonostól, további vállalkozást bízhat meg karbantartással (pl. szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv elkészítésével). (4. ábra).


Hűtőkamra 1	Teszt Telephely (Budapest)	Berendezés Teszt Kft.	műszaki adatok nincsenek felvéve
Vonalkód: 5000000066017			
További adatok			
Jegyzőkönyv jogosultságok	Műszaki adatok	Jegyzőkönyvek	Klímagáz mozgás
+ - +			
Jegyzőkönyvtípus	Megbízó	Státusz	
Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv	Berendezés Teszt Kft.	elfogadva	+ -

4. ábra

A képesített vállalkozásnak a megbízás elfogadását követően további teendője nincs. A berendezés rögzítését, annak műszaki adatainak megadását a képesített foglalkoztatott végzi el.


III. Képesített személy feladatai berendezés rögzítéskor

1. A képesített természetes személy a Klímagáz Adatbázis nyitóoldalán, a „Természetes személyek” fülön létrehozott regisztrációját követően a saját felhasználói felületén, a „Berendezések” menüponton belül láthatja a „Szerződött berendezések” fület (1. ábra).

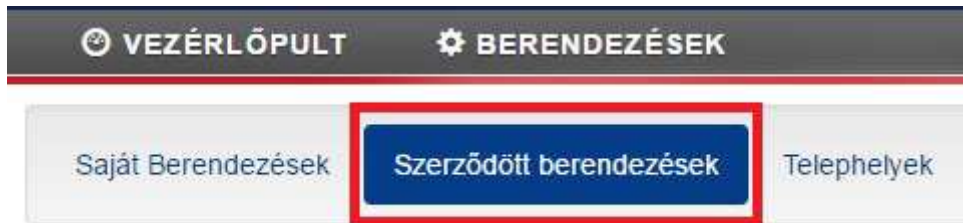

1. ábra

2. Kattintson a „Szerződött berendezések” menüponton belül a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezésre, majd azon belül a „Szerkeszt” gombra (2. ábra).

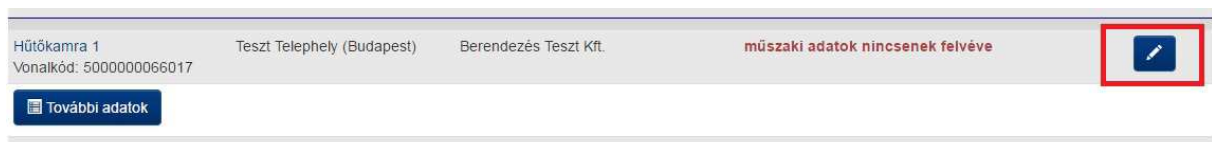

2. ábra

3. A „Szerkeszt” gomb megnyomásával megjelenik az „Adatmódosító jegyzőkönyv”. Ez a jegyzőkönyv szolgál arra, hogy a berendezés-tulajdonos által felvitt berendezés alapadatait műszaki adatokkal egészítse ki a képesített személy (3. ábra).

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1 (5000000066017)

[További adatok](#)

Jegyzőkönyv adatai: Adatmódosító jegyzőkönyv

Alkalmazási terület:

--nincs--

Klímagáz fajta:

A berendezésben lévő klímagáz mennyisége (kg):

Hermetikusan zárt

Automatikus szivárgás ellenőrző

Névtelen hűtőtélj. (KW):

3. ábra

4. Töltse ki az „Alkalmazási terület”, a „Klímagáz fajtája”, illetve az „A berendezésben lévő klímagáz mennyisége (kg)” mezőket, illetve szükség esetén jelölje be, hogy a berendezés hermetikusan zárt-e, illetve rendelkezik-e automatikus szivárgásellenőrzővel. Adja meg a berendezés teljesítményt kW mértékegységben (4. ábra). Amennyiben papír alapú jegyzőkönyv is készült a berendezés üzembe helyezéséről, úgy azt a „Fájl feltöltés” gombra kattintva töltheti fel.

A berendezés hermetikusan zárt voltáról arra utaló címkének kell tanúskodnia! Hermetikusan zárt berendezésre utaló címke nélkül a jelölőnégyzet nem tölthető ki!

Jegyzőkönyvek

⚠ Kérem válasszon alkalmazási területet.

Hűtőkamra 1 (5000000066017)
➕ További adatok

Jegyzőkönyv adatai: Adatmódosító jegyzőkönyv

Alkalmazási terület:
Ipari klímaberendezés

Klímagáz fajtája:
HFC-134a

A berendezésben lévő klímagáz mennyisége (kg):
10

Hermetikusan zárt

Automatikus szivárgás ellenőrző

Névleges hűtőtelj. (KW):

COP:

TEWI:

Leírás:

Fájl feltöltés Feltöltött dokumentumok

Mégse Hozzárendel

4. ábra

5. Kattintson a „Hozzárendel” gombra a műszaki adatok megadását követően (5. ábra).

Jegyzőkönyvek

Kérem válasszon alkalmazási területet.

Hűtőkamra 1 (5000000066017)
További adatok

Jegyzőkönyv adatai: Adatmódosító jegyzőkönyv

Alkalmazási terület:
Ipari klímaberendezés

Klímagáz fajta:
HFC-134a

A berendezésben lévő klímagáz mennyisége (kg):
10

Hermetikusan zárt
 Automatikus szivárgás ellenőrző

Névteljes hűtőtelj. (KW):
COP:
TEWI:
Leírás:

Fáj feltöltés Feltöltött dokumentumok

Mégse **Hozzárendel**

5. ábra

6. A „Hozzárendel” gomb megnyomását követően megjelenik az „Adatmódosító jegyzőkönyv” a legfontosabb műszak adatokkal. Hiba esetén a „Javít” gombra kattintson, ahol módosíthatók az adatok (6. ábra).

Saját Berendezések Szerződött berendezések Telephelyek Előtöltött berendezések telepítési nyilatkozat

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1
Nem változó adat Új adat Régi adat


Alkalmazási terület	Klímagáz töltet (kg)	Klímagáz fajta
Ipari klímaberendezés	10,00 0,00	HFC-134a

Hermetikusan zárt	Automatikus szivárgás ellenőrző	Névteljes hűtőtelj. (KW)
nem	nem	

COP	TEWI	ODP	GWP
		0,0000	1430

Feltöltött dokumentumok

Jegyzőkönyv adatai: Adatmódosító jegyzőkönyv

Készült:
Készítette:  **Képesített személy neve és a vállalkozás megnevezése**

Alkalmazási terület: Ipari klímaberendezés
Klímagáz fajta: HFC-134a
Klímagáz mennyisége (kg): 10,00
Hermetikusan zárt: Nem
Automatikus szivárgás ellenőrző: Nem
Névteljes hűtőtelj. (KW):
COP:
TEWI:
Leírás:

Javít Elvet Rögzít

Feltöltött dokumentumok

6. ábra

7. Megfelelő adatok esetén nyomja meg a „Rögzít” gombot (7. ábra).

Saját Berendezések Szerződött berendezések Telephelyek Előtöltött berendezések telepítési nyilatkozat

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1
 • Nem változó adat • Új adat • Régi adat

Alkalmazási terület	Klímagáz töltet (kg)	Klímagáz fajta
Ipari klímaberendezés	10.00	HFC-134a

Hermetikusan zárt	Automatikus szivárgás ellenőrző	Néveleges hűtőtelj. (KW)
nem	nem	

COP	TEWI	ODP	GWP
		0.0000	1430

Feltöltött dokumentumok

Jegyzőkönyv adatai: Adatmódosító jegyzőkönyv
 Készült:
 Készítette: (Teszt Kft.)
 Alkalmazási terület: Ipari klímaberendezés
 Klímagáz fajta: HFC-134a
 Klímagáz mennyisége (kg): 10.00
 Hermetikusan zárt: Nem
 Automatikus szivárgás ellenőrző: Nem
 Néveleges hűtőtelj. (KW):
 COP:
 TEWI:
 Leírás:

Javít Elvet **Rögzít**

Feltöltött dokumentumok

7. ábra

8. Rögzítést követően megjelenik a „Szerződött berendezések” menüponton belül a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés, a felvitt műszaki alapadatokkal együtt (10 kg HFC-134a hűtőközeg, 14,3 t CO₂-egyenérték). A berendezésen ekkor még nincs érvényes szivárgásvizsgálat (8. ábra).

Hűtőkamra 1 Teszt Telephely (Budapest) Berendezés Teszt Kft. HFC-134a 14.3t Nincs érvényes szivárgásvizsgálat!

Vonalkód: 5000000066017

További adatok

8. ábra

9. Kattintson a „További adatok” menüpontra, melyen belül megjelenik a „Jegyzőkönyv jogosultságok” fül. Kattintson a „Jegyzőkönyv készítése” gombra (9. ábra, megjelölt tész).

Hűtőkamra 1 Teszt Telephely (Budapest) Berendezés Teszt Kft. HFC-134a 14.3t Nincs érvényes szivárgásvizsgálat!

Vonalkód: 5000000066017

További adatok

Jegyzőkönyv jogosultságok Műszaki adatok Jegyzőkönyvek Klímagáz mozgás

Jegyzőkönyvtípus	Státusz
Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv	elfogadva
Szivárgás bejelentő jegyzőkönyv	
Műszaki adat módosító jegyzőkönyv	
Szivárgásvizsgálati terv dokumentációk	

9. ábra

10. A „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” a „Jegyzőkönyv készítése” gombra kattintva jelenik meg (10. ábra). Töltsön ki minden releváns adatot. Új berendezés esetében a „beüzemelés” mezőt válassza.

Saját Berendezések Szerződött berendezések Telephelyek Előöltött berendezések telepítési nyilatkozat

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1 (5000000066017)
További adatok

Jegyzőkönyv adatai: Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv

Ellenőrzés fajtája:

átfogó
 részleges
 beüzemelés

Szivárgást talált:

igen
 nem

Munkavégzés dátuma:

2016-06-14

Leírás:

Fájl feltöltés

Feltöltött dokumentumok

jegyzokony_szivargasvizsgalattrol_2016_06_14.docx

Mégse

Hozzárendel

10. ábra

11. Kattintson a „Hozzárendel” gombra (11.ábra).

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1 (5000000066017)
További adatok

Jegyzőkönyv adatai: Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv

Ellenőrzés fajtája:

átfogó
 részleges
 beüzemelés

Szivárgást talált:

igen
 nem

Munkavégzés dátuma:

2016-06-14

Leírás:

A berendezés üzemeltetése minden rendben volt.

Fájl feltöltés

Feltöltött dokumentumok

jegyzokony_szivargasvizsgalattrol_2016_06_14.docx

Mégse

Hozzárendel

11. ábra

12. Megjelenik a „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” a legfontosabb műszaki adatokkal, melyet a „Rögzít” gombbal lehet véglegesíteni. Kattintson a „Rögzít” gombra, ha minden adat megfelelő. Hiányosság esetén kattintson a „Javít” gombra (12. ábra).

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1
 • Nem változó adat • Új adat • Régi adat

Alkalmazási terület	Klímagáz töltet (kg)	Klímagáz fajta	
Ipari klímaberendezés	10.00	HFC-134a	
Hermetikusan zárt	Automatikus szivárgás ellenőrző	Névleges hűtőtelj. (KW)	
nem	nem		
COP	TEWI	ODP	GWP
		0.0000	1430

Feltöltött dokumentumok

Jegyzőkönyv adatai: Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv
 Készült:
 Készítette: (Teszt Kft.)
 Ellenőrzés fajtája: átfogó
 Szivárgást talált: Nem
 Munkavégzés dátuma: 2016-06-14
 Leírás: A berendezés átvizsgálásakor minden rendben volt.

Javít Elvet **Rögzít**

Feltöltött dokumentumok
 jegyzokony_szivargasvizsgalatrol_2016_06_14.docx

12. ábra

13. A „Berendezések/Szerződött berendezések” menüponton belül megjelenik a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés, mely érvényes szivárgásvizsgálattal rendelkezik (13. ábra).

Hűtőkamra 1 Teszt Telephely (Budapest) Berendezés Teszt Kft. HFC-134a 14.3t Szivárgásvizsgálat érvényes: 2017-06-14

Vonalkód: 5000000066017 10.0kg

További adatok

Jegyzőkönyvtípus	Státusz
Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv	elfogadva
Szivárgás bejelentő jegyzőkönyv	
Műszaki adat módosító jegyzőkönyv	
Szivárgásvizsgálati terv dokumentációk	

Képernyőn: 1 -> 3 (összesen: 3 berendezés) Oldalszám: 1 összes oldalak száma: 1

13. ábra


14. A "Műszaki adatok" fülön belül láthatók a műszaki adatok, és hatósági címke (vonalkód) (14. ábra).

Hűtőkamra 1 Teszt Telephely (Budapest) Berendezés Teszt Kft. HFC-134a 14.3t Szivárgásvizsgálat érvényes: 2017-06-14

Vonalkód: 5000000066017 10.0kg

További adatok

Jegyzőkönyv jogosultságok **Műszaki adatok** Jegyzőkönyvek Klímagáz mozgás

 5000000066017

A vonalkódra kattintva letölthető/nyomtatható a berendezés azonosító címkéjét. A 842/2006/EK (F-gáz) rendelet értelmében a berendezés azonosító címkét egyértelmű és jól látható helyen, a termék vagy berendezés fluortartalmú üvegházhatású gáz betöltési vagy visszanyerési szervizpontjai mellett, vagy a termék, ill. berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó részén kell elhelyezni.

Alkalmazási terület	Klímagáz töltet (kg)	Klímagáz fajta
Ipari klímaberendezés	10.0	HFC-134a
Hermetikusan zárt	Automatikus szivárgás észlelő	Széndioxid egyenérték
nem	nem	14.3t
ODP	GWP	
0.0000	1430	
Szivárgás vizsgálati tervdokumentációk		

Képernyőn: 1 -> 3 (összesen: 3 berendezés) Oldalszám: 1 / összes oldalak száma: 1

14. ábra

15. Kattintson a 14. ábrán bemutatott vonalkódra! A megjelenő felületen a 15. ábrán bemutatott képernyőképet láthatja. A megjelenő kép nyomtatható, így azt nyomtatás után a berendezésen jól látható helyen helyezze el úgy, hogy az sérüléseknek és időjárási viszontagságoknak ellenálljon (javasolt laminálás).

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG

Megnevezés
Hűtőkamra 1

Tulajdonos
Berendezés Teszt Kft. (Teszt Telephely)

Klímagáz	Klímagáz töltet	GWP	
HFC-134a	10.0 kg	1430	
Széndioxid egyenérték	Szivárgás észlelő		
14.3t	nincs		
Hermetikusan zárt	COP	TEWI	ODP
nem			0.0000

 5000000066017

15. ábra

IV. Berendezés-tulajdonos általi ellenőrzés

A berendezés megfelelő rögzítését követően a berendezés-tulajdonos a saját felhasználói felületén győződhet meg arról, hogy a megbízott vállalkozás a megbízást teljesítette.

Lépjen be a Klímagáz Adatbázisba a „Berendezések/Saját Berendezések” menüpontba, ahol megjelenik a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés a legfontosabb paraméterekkel, és a szivárgásvizsgálat érvényességi dátumával (1. ábra).

A **berendezés** a Klímagáz Adatbázisból **berendezés-tulajdonos által nem vezethető ki**, üzemén kívül helyezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a berendezésből a töltetet a megbízott vállalkozás képesített alkalmazottja lefejt, és ezt lefejtési jegyzőkönyvvel igazolja, megadva benne, hogy milyen okból kifolyólag került lefejtésre a gáz.

Egyes adatok az „Adatmódosítás” fülön belül módosíthatók.

The screenshot displays the 'Saját Berendezések (Üzemben lévő)' (Own Units (Operational)) section. It includes a search bar with filters for 'Saját Berendezések', 'Szerződött berendezések', and 'Telephelyek'. Below the search bar are buttons for 'Berendezés felvétele', 'Üzemenkívül helyezett berendezések', 'Berendezések Excel letöltés', and 'Jegyzőkönyvek Excel letöltés'. The main content area contains a table with the following data:

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
Hűtőkamra 1 Vonal kód: 5000000066017	Teszt Telephely (Budapest)	HFC-134a 10.0kg	14.3t	Érvényes: 2017-06-14

Additional elements include a 'További adatok' button and a footer showing 'Képernyőn: 1 -> 1 (összesen: 1 berendezés)' and 'Oldalszám: 1 / összes oldalak száma: 1'.

1. ábra