


**Klímagáz adatbázis „Saját berendezések” menüpont alatt rögzítendő
alkalmazások regisztrációs és szivárgásvizsgálati kötelezettség útmutató
berendezés üzemeltetők (tulajdonosok) részére**

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat (F-ÜHG) tartalmazó, HR szektorba tartozó berendezések

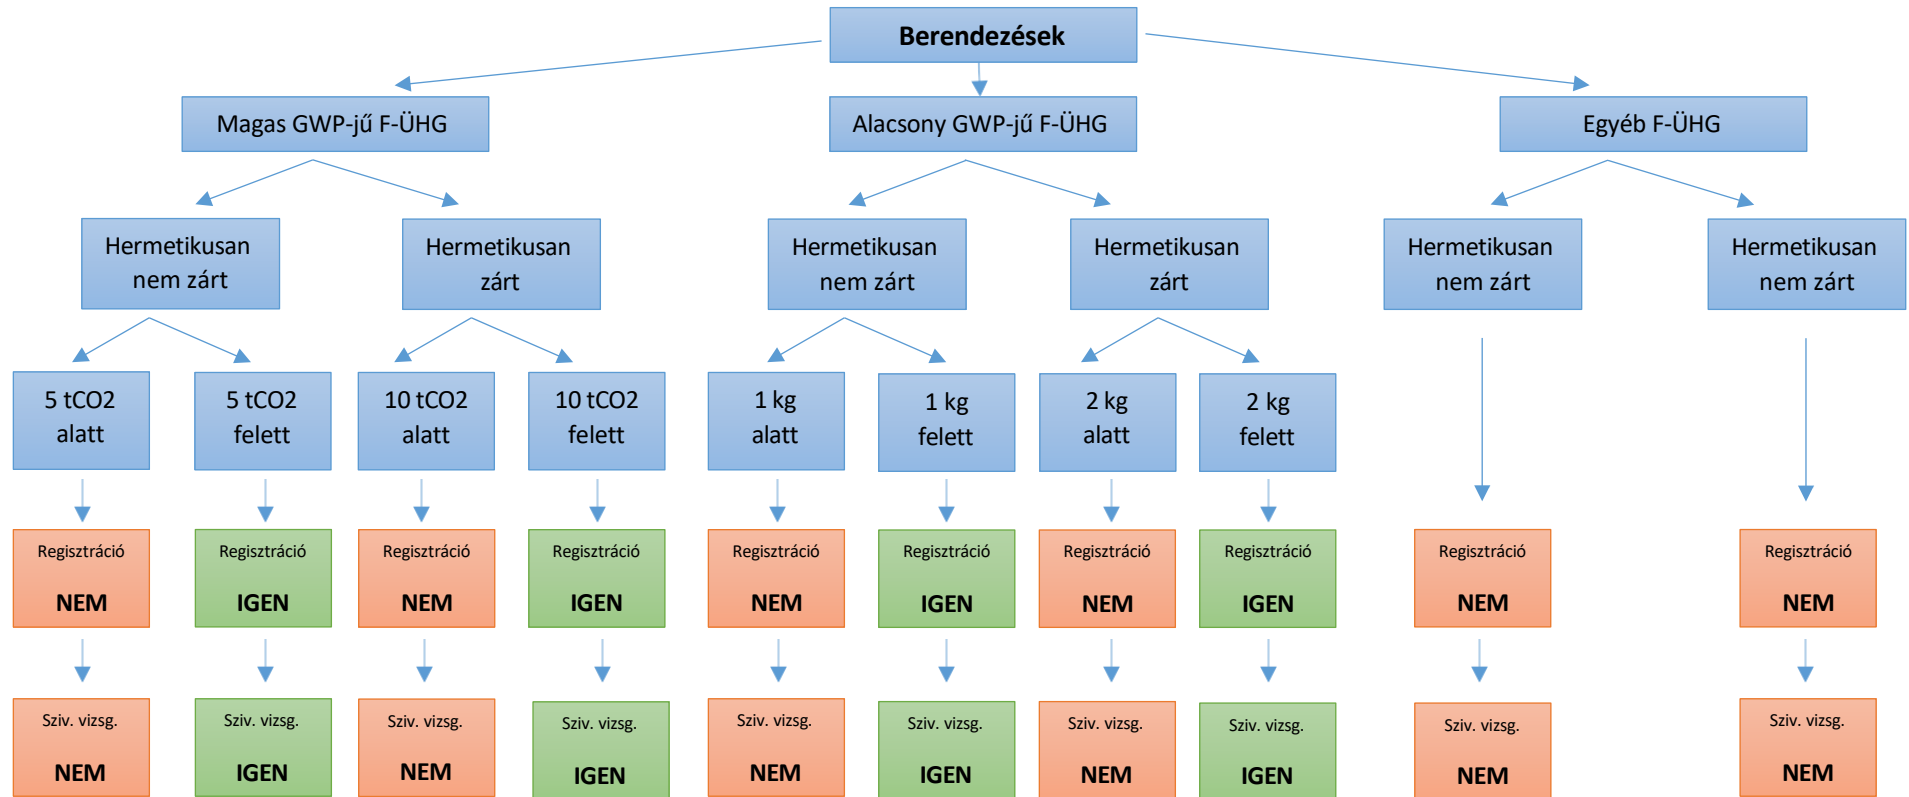


1. Magas GWP-jű F-ÜHG: az (EU) 2024/573 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott anyagok vagy azok bármelyikét tartalmazó keverékek.

2. Alacsony GWP-jű F-ÜHG: az (EU) 2024/573 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 1. szakaszában meghatározott anyagok vagy azok bármelyikét tartalmazó keverékek.

3. Egyéb F-ÜHG: az (EU) 2024/573 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 2. és 3. szakaszában, valamint III. mellékletében meghatározott anyagok.

4. Lakóépületekbe telepített hermetikusan zárt berendezések esetében a berendezést nem kell szivárgásvizsgálatnak alávetni, ha a berendezés 3 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz, feltéve, hogy hermetikusan lezártként van címkézve.


Fluortartalmú üvegházhatású gázokat (F-ÜHG) tartalmazó, MR szektorba tartozó berendezések

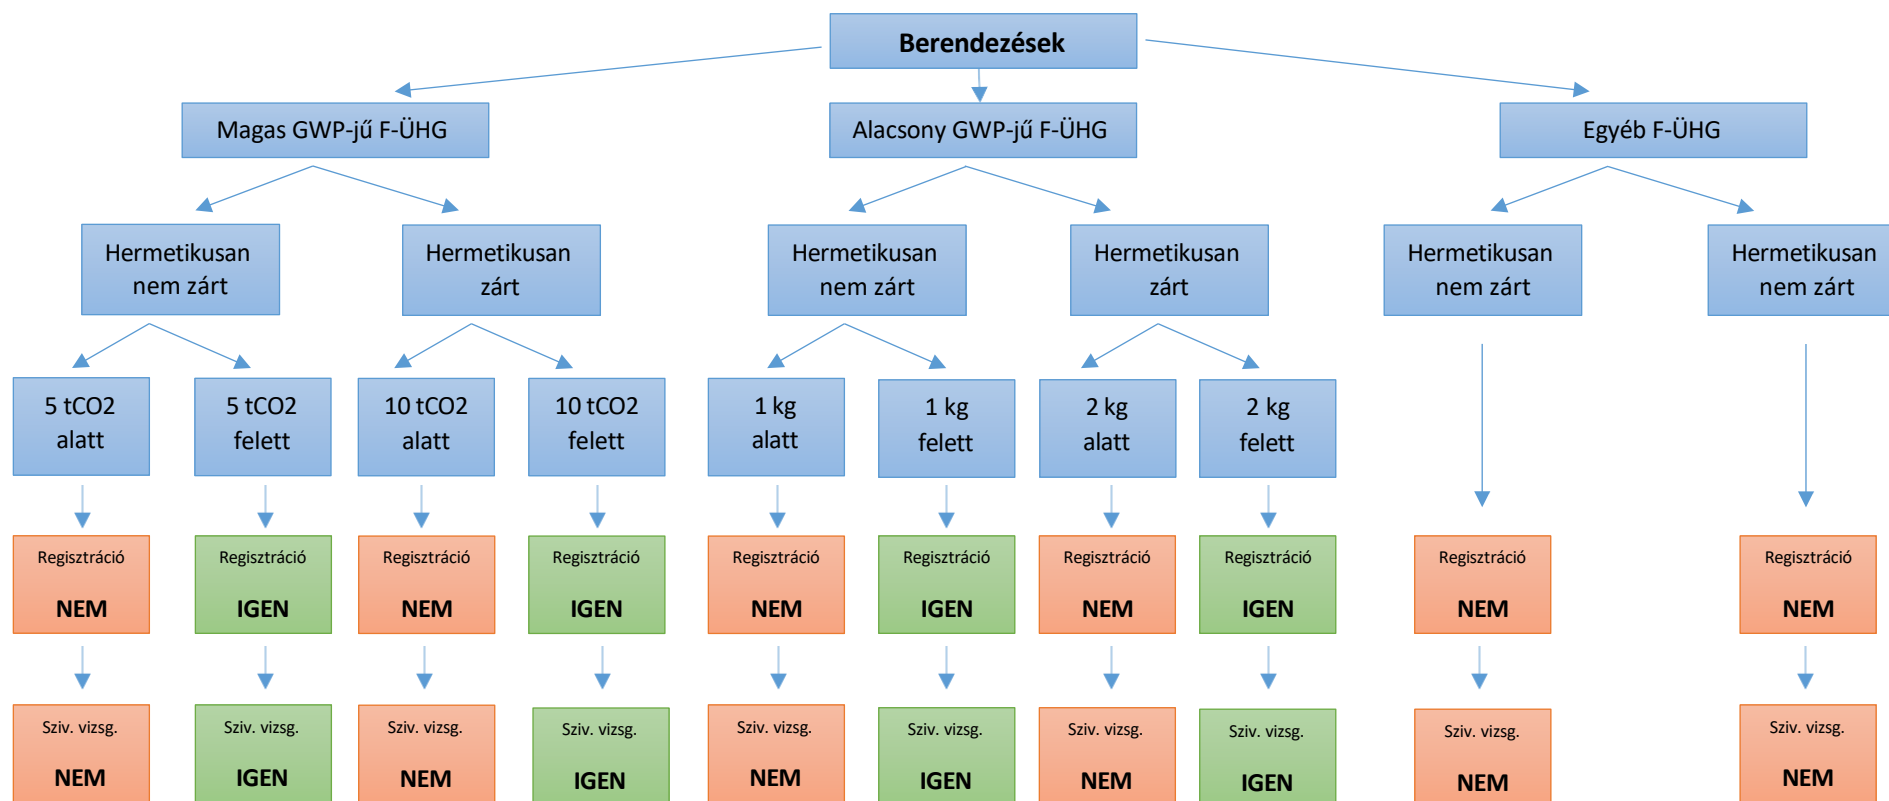


1. 2027. március 12. napjáig az MR szektorba tartozó berendezések közül **kizárólag a hűtőkamionokat és hűtőpótkocsikat** kell regisztrálni, illetve szivárgásvizsgálatnak alávetni.

2. 2027. március 12. napjától **kezdődően** regisztrációs és szivárgásvizsgálati körbe esnek: hűtött könnyűgépjárművek; intermodális konténerek – beleértve a hűtőkonténereket is –; vasúti kocsik hűtőegységei; nehézgépjárművek; kisteherautók; mezőgazdasági, bányászati és építési műveletekben használt nem közúti mozgó gépek; vonatok, metrók, villamosok és légi járművek légkondicionáló berendezései és hőszivattyúi.

Ózonréteget lebontó anyagokat (ORLA) tartalmazó, HR szektorba tartozó berendezések

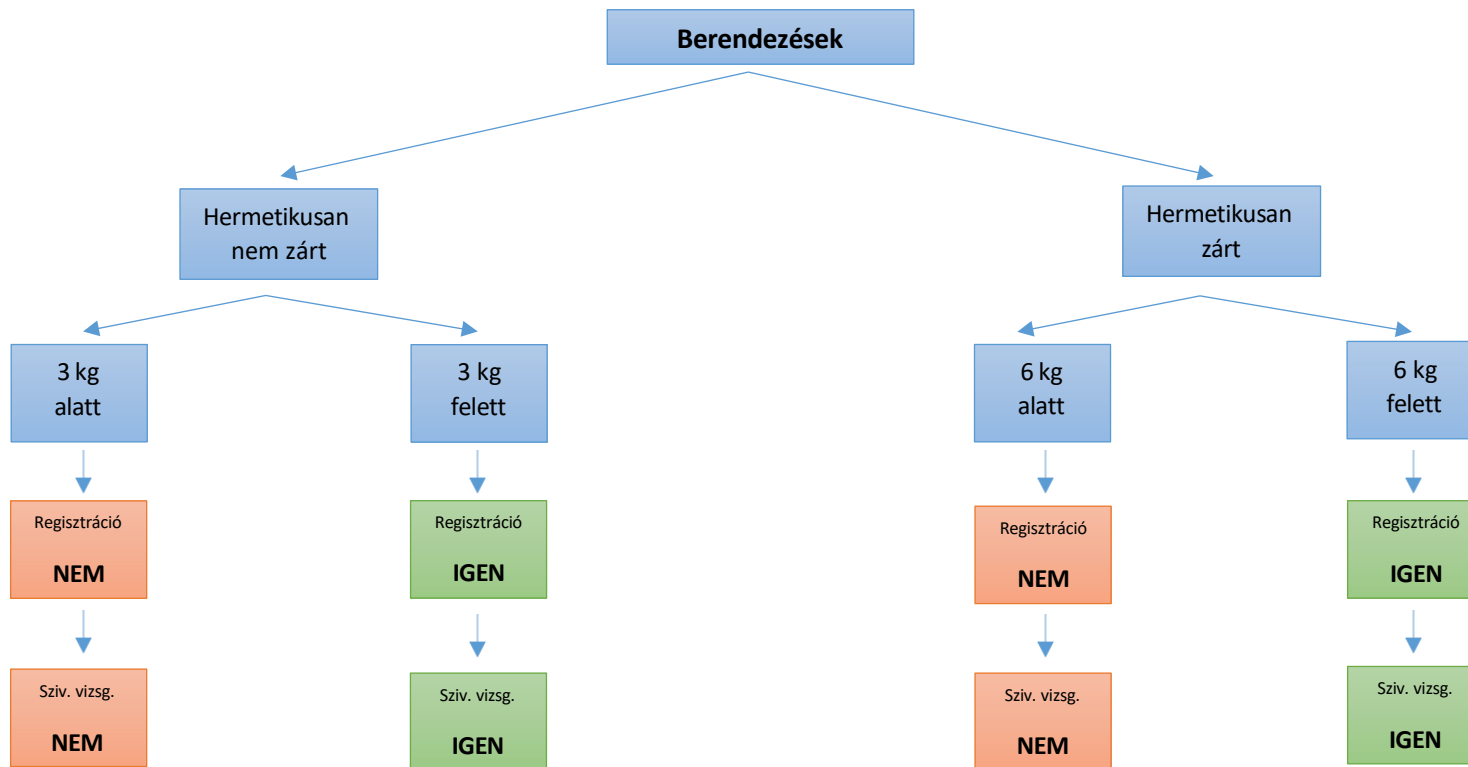

Szén-dioxidot (CO₂), ammóniát (NH₃) vagy szénhidrogént tartalmazó berendezések

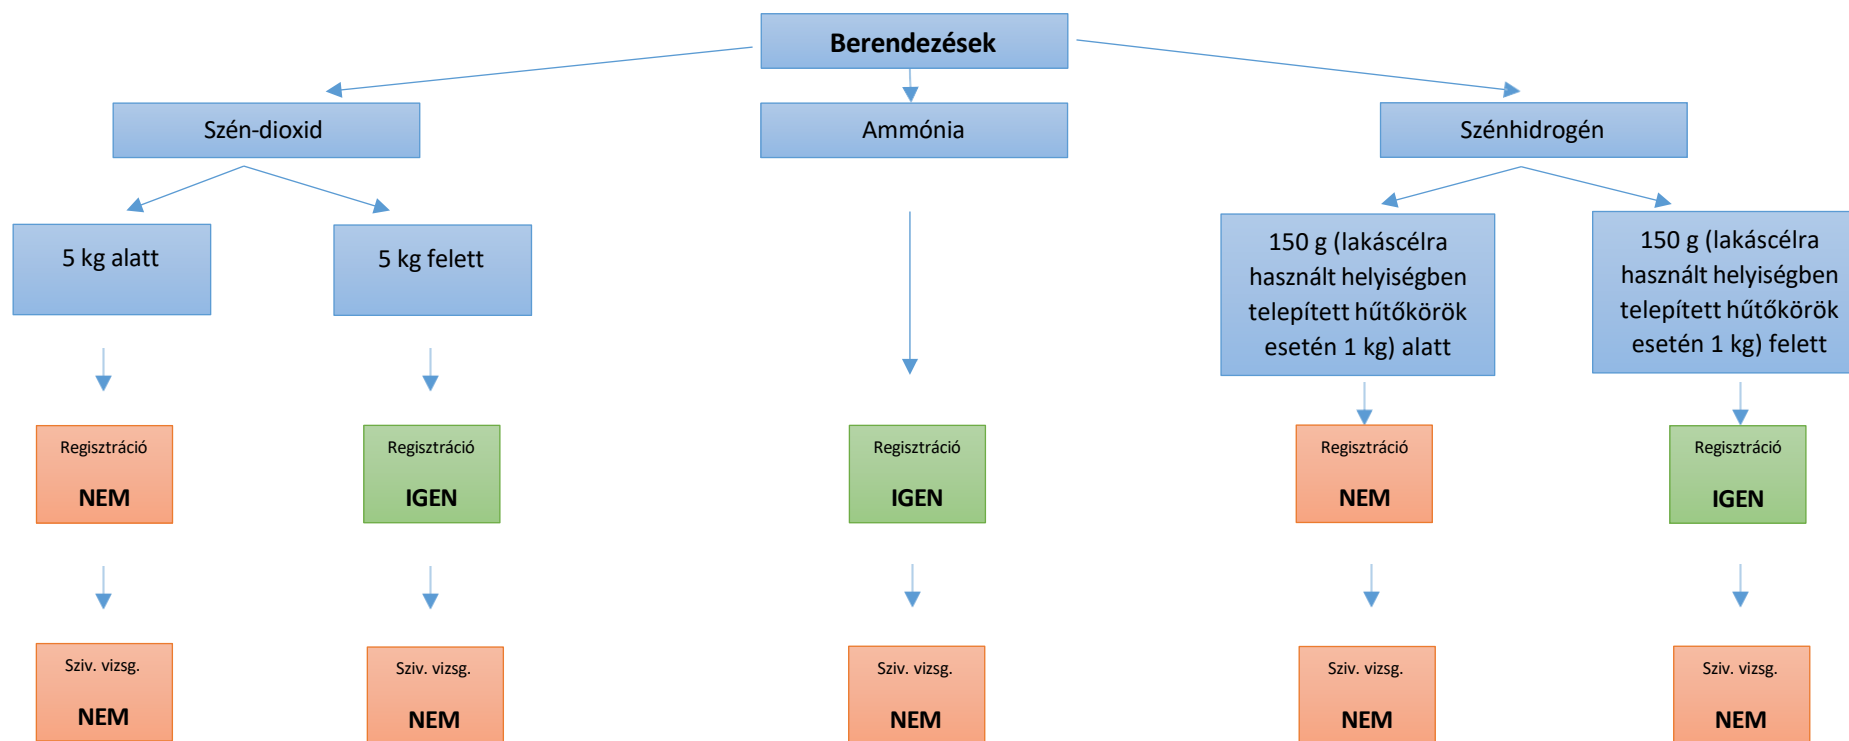

1. A regisztrációs kötelezettség az alábbi szénhidrogénekkal üzemeltetett berendezésekre vonatkozik: metán, etán, propán, bután, izobután, pentán, izopentán, ciklopentán, etén, propén, dimetil-éter.
2. Szén-dioxiddal, ammóniával vagy szénhidrogénnel üzemeltetett berendezések esetén **nincs szivárgásvizsgálati kötelezettség**.
3. Szénhidrogénekkal üzemeltetett berendezések üzemeltetői **kötelesek gondoskodni szivárgásészlelő rendszer telepítéséről, valamint a szivárgásészlelő rendszerek megfelelő működésének legalább háromévente történő ellenőrzéséről**. A szivárgásészlelő rendszereknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy szivárgás esetén automatikusan riasszák az üzemeltetőt vagy egy szervizelő vállalatot.