

Útmutató regisztrációra kötelezett berendezések nyilvántartásához

Tartalom

Útmutató regisztrációra kötelezett berendezések nyilvántartásához.....	2
I. Berendezés-üzemeltető teendői.....	3
I/1. Berendezés rögzítése lépésenként.....	3
I./2. Berendezések csoportos kezelése	11
II. Képesített vállalkozás feladatai megbízást követően	13
III. Képesített személy feladatai berendezés rögzítésekor	15
IV. Berendezés-üzemeltető általi ellenőrzés	19
Függelék	20

Útmutató regisztrációra kötelezett berendezések nyilvántartásához

Jelen útmutató bemutatja a berendezés-üzemeltető (tulajdonos) teendőit abban az esetben, ha regisztrációra kötelezett berendezést szükséges nyilvántartatnia az Klímagáz adatbázisban. Az útmutató 4 részből áll:

1. a tulajdonos új berendezést (hűtőkört) rögzít
2. a képesített vállalkozás teendői
3. a képesített személy kötelességei
4. segítséget nyújt a berendezés-üzemeltetőnek a berendezés ellenőrzésében, azaz, hogy nyilvántartásra került-e a hűtőkör a Klímagáz adatbázisban.

Az útmutató végén egy rövid függelék tartalmazza a regisztrációköteles berendezések típus szerinti legfontosabb tudnivalóit.

Regisztrációra kötelezett berendezést (hűtőkört) a berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetője rögzíti a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis).

Felhívjuk a figyelmet, hogy hűtő- vagy klímaberendezések esetén a berendezés nem azonos a hűtőkörrel, egy berendezés több hűtőkörből is állhat. A jogszabályban előírt regisztrációs kötelezettség hűtőkörönként értendő. A regisztrációköteles hűtőkörök számának meghatározásához kérjen segítséget képesítéssel rendelkező szakembertől!

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felhívja a figyelmét, hogy a berendezés tényleges rögzítését követően számíthat az éves klímavédelmi felügyeleti díj, amelynek mértékét a [klímagázokról szóló 2024. évi LXXXVII. törvény](#) 5. § (9) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint:

az alkalmazás töltetmennyiségére vonatkoztatva 30 forint/ t CO₂ egyenérték, de alkalmazásonként legalább 2000 forint, legfeljebb 2 000 000 forint, az alábbi esetekben:

- **Szén-dioxidot** legalább 5 kg mennyiségben tartalmazó hűtőkörök
- **Ammóniát** tartalmazó hűtőkörök üzemeltetői és tulajdonosai
- **Szénhidrogéneket** tartalmazó hűtőkörök, ha a hűtőkörök legalább 150 g vagy lakáscélra használt helyiségben telepített hűtőkörök esetén legalább 1 kg mennyiségben tartalmazznak klímagázt.


I. Berendezés-üzemeltető teendői

Az egyes berendezések az alábbi esetekben kötelezettek nyilvántartásra a Klímagáz adatbázisban¹:

1. **Szén-dioxidot** legalább 5 kg mennyiségben tartalmazó hűtőkörök
2. **Ammóniát** tartalmazó hűtőkörök üzemeltetői és tulajdonosai
3. **Szénhidrogéneket** tartalmazó hűtőkörök, ha a hűtőkörök legalább 150 g vagy lakáscélra használt helyiségben telepített hűtőkörök esetén legalább 1 kg mennyiségben tartalmaznak klímagázt.

I/1. Berendezés rögzítése lépésenként


1. Kattintson az Adatbázisba történő belépést követően a „F-gáz (Berendezések)” menüpontra (1. ábra).



1. ábra

Ahhoz, hogy berendezést tudjon rögzíteni, először telephellyel kell rendelkeznie. Így amennyiben nem szükséges új telephely rögzítése, hagyja figyelmen kívül ezt a lépést, és ugorjon a 6. lépésre. Amennyiben szükséges **új telephely rögzítése**,

2. Kattintson a „Telephelyek/ Tárolási helyek” menüpontra, majd azon belül az „Új telephely felvitele” gombra (2. ábra).

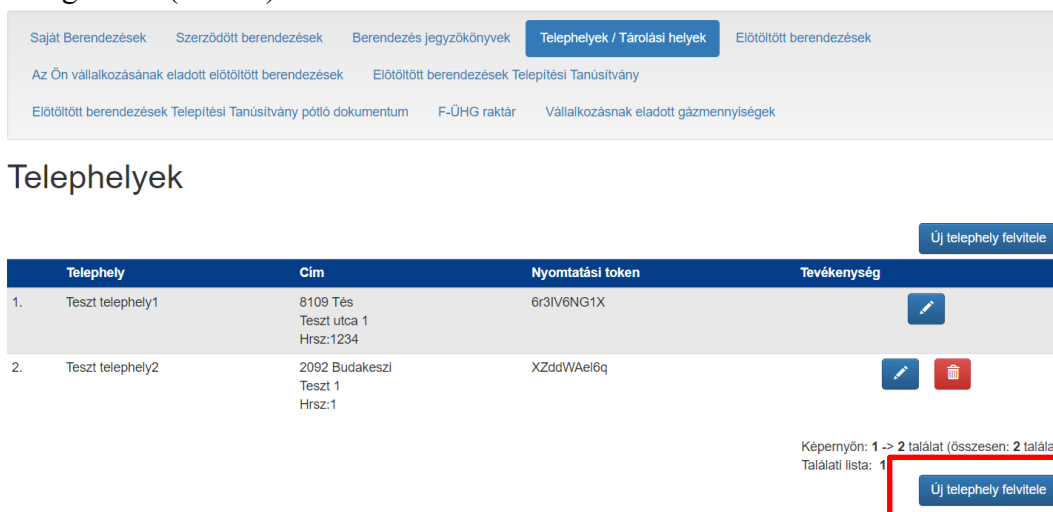

The screenshot shows the 'Telephelyek / Tárolási helyek' menu item selected. Below it is a table with the following data:

Telephely	Cím	Nyomtatási token	Tevékenység
1. Teszt telephely1	8109 Tés Teszt utca 1 Hrsz:1234	6r3IV6NG1X	[Edit icon]
2. Teszt telephely2	2092 Budakeszi Teszt 1 Hrsz:1	XZddWAel6q	[Edit icon] [Delete icon]

Below the table, there is a button 'Új telephely felvitele' highlighted with a red box. Above the table, there is a button 'Új telephely felvitele'.

2. ábra

3. Az „Új telephely felvitele” gombra kattintva, a lenyíló menüben található mezőket töltsé ki, megadva a telephely nevét, irányítószámát, a települést, és a pontos címet (3. ábra). A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. Ezek mellett további adatokat is megadhat a telephely vonatkozásában.

¹ a klímagázokról szóló 2024. évi LXXXVII. törvény 5. § (4)-(6) bekezdése szerint

Új telephely adatai

Név:
 ✓

Település:
 ✓

Utca:
 ✓

Házszám/Emelet/Ajtó:
 ✓

3. ábra

4. A pontos adatok megadása után kattintson a „Felvitel” gombra (4. ábra). Felvitelt követően az adatok módosíthatók, ha azokban hiba található.

Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Sorrend

4. ábra

5. A „Felvitel” gombra kattintást követően megjelenik a listában a telephely, mely jelen példában a 2. sorszámon található és a „Teszt Telephely” nevet viseli (5. ábra).

Saját Berendezések Szerződött berendezések Berendezés jegyzőkönyvek **Telephelyek / Tárolási helyek** F-ÜHG raktár

Vállalkozásnak eladott gázmennyiségek Elektromos kapcsolóberendezések regisztrációjára vonatkozó dokumentáció

Telephelyek

	Telephely	Cím	Tevékenység
1.	Telephely 1	1011 Budapest, I. kerület Horvát u. 1.	✎
2.	Teszt Telephely	1011 Budapest, I. kerület Berendezés utca 10.	✎ 🗑

Képernyőn: 1 -> 2 találat (összesen: 2 találat)
 Találatali lista: 1

5. ábra

6. Amennyiben hibás adatokat adott meg, úgy azokat módosíthatja a „Szerkeszt” gombra lépve, vagy a „Törlés” gombra kattintva törölheti a telephelyet. (6. ábra).

Saját Berendezések
Szerződött berendezések
Berendezés jegyzőkönyvek
Telephelyek / Tárolási helyek
F-ÜHG raktár

Vállalkozásnak eladott gázmennyiségek
Elektromos kapcsolóberendezések regisztrációjára vonatkozó dokumentáció

Telephelyek

Új telephely felvitele

	Telephely	Cím	Tevékenység
1.	Telephely 1	1011 Budapest, I. kerület Horvát u. 1.	
2.	Teszt Telephely	1011 Budapest, I. kerület Berendezés utca 10.	

Képernyőn: 1 -> 2 találat (összesen: 2 találat)
Találati lista: 1

Új telephely felvitele

6. ábra

7. Sikeres telephelyrögzítést követően a „Berendezések / Saját Berendezések” menüpontban a „Berendezés felvitele” gombra kattintva tud új berendezést felvezetni (7. ábra).

Saját Berendezések
Szerződött berendezések
Berendezés jegyzőkönyvek

Vállalkozásnak eladott gázmennyiségek
Elektromos kapcsolóberendezések regi

Saját berendezések (Üzemben lévő)

Berendezés felvitele

Útmutató berendezés felviteléhez

Üzemenkívül helyezni


Vonalkód

Típus

--nincs--

7. ábra

8. A „Berendezés felvitele” gombra lépve megjelenik egy lenyíló lista, melyben kiválaszthatja, hogy milyen típusú az adott berendezés (pl.: Telepített hűtőkör) (8. ábra). A berendezések típusához kapcsolódó további információkat az útmutató végén található függelékben talál.

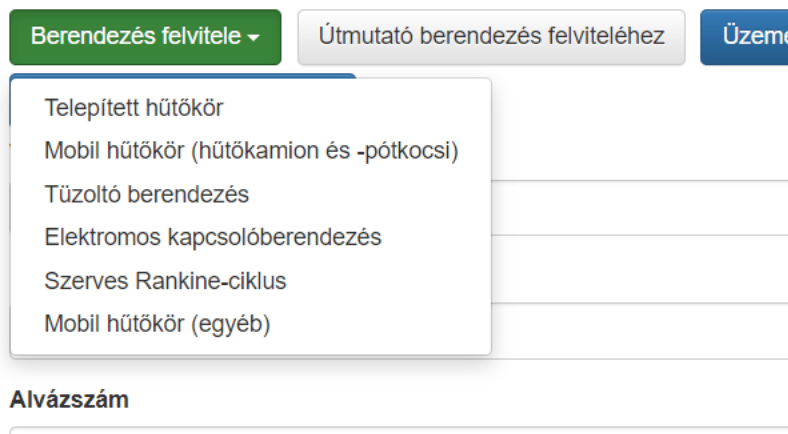

The image shows a web interface with a green button labeled 'Berendezés felvitele' and a grey button labeled 'Útmutató berendezés felviteléhez'. A dropdown menu is open from the green button, listing the following options: 'Telepített hűtőkör', 'Mobil hűtőkör (hűtőkamion és -pótkocsi)', 'Tűzoltó berendezés', 'Elektromos kapcsolóberendezés', 'Szerves Rankine-ciklus', and 'Mobil hűtőkör (egyéb)'. Below the dropdown is a text input field labeled 'Alvászám'.

8. ábra

9. A kategória (pl.: Telepített hűtőkör) kiválasztását követően a berendezés alapadatait kötelezően ki kell tölteni, ilyen lehet például az egyedi azonosító (ami lehet pl.: gyári szám, vagy bármilyen egyedi azonosításra alkalmas, az üzemeltető által adott megnevezés). Több telephely esetén a „Telephely” mező legördülő listájából kell kiválasztani, hogy az adott berendezés ténylegesen hol helyezkedik el. Fontos, hogy adja meg a tényleges tulajdonos adatait is (9. ábra)!



The image shows a form titled 'Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)'. It contains several fields: 'Telephely:' with a dropdown menu showing 'Teszt Telephely' and a 'Telephelyek kezelése' button; 'Berendezések felvitele csoportosan:' with a checkbox; 'Megnevezés:' with a text input 'Hűtőkamra 1' and a green checkmark; 'Egyedi azonosító:' with a text input '145678-HK-1'; 'Tényleges tulajdonos:' with a text input 'Teszt tulajdonos Kft.' and a green checkmark; and 'Tényleges tulajdonos adószáma:' with a text input '12344638-2-42' and a green checkmark.

9. ábra

10. A „Berendezések felvitele csoportosan” jelölőnégyzetet kipipálva lehetőség van a berendezések tömeges felvitelére (10. ábra), az alábbiak szerint:

- Töltse le a „berendezes_csoportos_feltoltes.xls” sablonfájlt. Fontos, hogy csak a letöltött fájlt használja csoportos berendezés felvitelre!
- Nyissa meg szerkesztésre a fájlt. Az 1. munkalapon a 2. sortól kezdve töltse fel a kívánt berendezésekkel a táblázatot, minden sor egy berendezésnek felel meg. **A fejlécsor, és az esetleges további munkalapok nem kerülnek feldolgozásra! Fontos, hogy ne töröljön, és ne adjon hozzá oszlopokat!** Mobil hűtőkörök esetén az "Egyedi azonosító" oszlop, egyéb hűtőkörök esetén a "Rendszám" és "Alvázsám" oszlopok nem kerülnek feldolgozásra.
- Mentse a fájlt, majd töltse fel az alábbi felületen. Fontos, hogy a mentéskor ne változtassa meg a fájl formátumát (xls)!

Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)

Alapadatok

Telephely:

Teszt Telephely

Telephelyek kezelése

Berendezések felvitele csoportosan: ☒

1. Töltse le az alábbi sablon fájlt: **berendezes_csoportos_feltoltes.xls**
Fontos, hogy csak az itt letöltött fájlt használja csoportos berendezés felvitelre!

2. Nyissa meg szerkesztésre a fájlt. Az 1. munkalapon a 2. sortól kezdve töltse fel a kívánt berendezésekkel a táblázatot, minden sor egy berendezésnek felel meg.
A fejlécsor, és az esetleges további munkalapok nem kerülnek feldolgozásra! Fontos, hogy ne töröljön és ne adjon hozzá oszlopokat!
Mobil hűtőkörök esetén az "Egyedi azonosító" oszlop, egyéb hűtőkörök esetén a "Rendszám" és "Alvázsám" oszlopok nem kerülnek feldolgozásra.

3. Mentse a fájlt, majd töltse fel az alábbi felületen.
Fontos, hogy a mentéskor ne változtassa meg a fájl formátumát (xls)!

Fájl feltöltése

Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztva *

A Mentés gombra kattintva még nem történik meg a berendezések felvitele! Az Adatbázis először ellenőrzi a feltöltött fájl helyességét, és mutat egy előnézetet, hogy milyen adatok fognak rögzítésre kerülni. Ennek jóváhagyása után történik meg a berendezések tényleges felvitele.

Mentés

10. ábra

11. Az alapadatok megadását követően kattintson a „Mentés” gombra (11. ábra).

Berendezés adatai (Telepített hűtőkör)

Alapadatok

Telephely:

Teszt Telephely

Telephelyek kezelése

Berendezések felvitele csoportosan: ☐

Megnevezés:

Hűtőkamra 1

Egyedi azonosító:

145678-HK-1

Tényleges tulajdonos:

TesztTulajdonos Kft.

Tényleges tulajdonos adószáma:

12344638-2-42

Mentés

11. ábra

12. A mentést követően a „Saját Berendezések” menüpontban megjelenik a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés, a telephely megjelölésével (12. ábra). Ha berendezés-üzemeltető hibás adatokat adott meg, azokat módosíthatja az „Adatmódosítás” gombra kattintva. Az „Eladás” gomb segítségével a berendezés egy másik berendezés-üzemeltető regisztrációjára adható át, amelyre kattintva a felugró ablakban az új tulajdonos adatait kell megadni. A berendezés üzenet kívül is helyezhető, azonban e gomb használata mellőzhető: ameddig nincs további műszaki adat feltöltve a megbízott vállalkozás által, úgy felügyeleti díjfizetési kötelezettség nem terheli a berendezés-üzemeltetőt, azonban ha egy berendezést regisztráltak az adatbázisba, 8 nap áll rendelkezésre a műszaki adatok rögzítésére.

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
☐ Telepített hűtőkör Hűtőkamra 1 Vonalkód: 5000000075724	Teszt Telephely (Budapest, I. kerület)	Műszaki adatok nincsenek feltöltve!	Adatmódosítás	Eladás
Üzenet kívül helyezés				

További adatok

12. ábra

13. Kattintson a „További adatok” gombra (13. ábra).

Név	Telephely	Klímagáz	Széndioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes
☐ Telepített hűtőkör Hűtőkamra 1 Vonalkód: 5000000075724	Teszt Telephely (Budapest, I. kerület)	Műszaki adatok nincsenek feltöltve!	Adatmódosítás	Eladás
Üzenet kívül helyezés				

További adatok

13. ábra

14. A „További adatok” menüponton belül összesen hat további menüpont jelenik meg. A „Karbantartó, képesített vállalkozások” aloldalon (14. ábra). megbízást kell adni egy képesített vállalkozásnak, hogy a műszaki adatokat és a szükséges jegyzőkönyveket rögzíthesse. Kattintson a „Karbantartó, képesített vállalkozások” megnevezésű menüpontban található zöld gombra.

További adatok

Karbantartó, képesített vállalkozások
Műszaki adatok
Jegyzőkönyvek
Klímagáz mozgás
Megbízás történet
Szivárgási ráták

+

×


M

Karbantartó, képesített vállalkozás hozzárendelése

ast egyik jegyzőkönyv típushoz sem.

14. ábra

15. A felugró ablakban lehetősége van megadni a megbízott vállalkozás nevét (amely a példában a „tesztKK” nevű vállalkozás), a megbízási idő lejárátát, valamint a megbízás jegyzőkönyvtípus szerinti tartalmát, a megfelelő jelölőnégyzetet kipipálva (15. ábra). Egyidejűleg több, akár a felugró ablakban felsorolt valamennyi tevékenység végzésére is megbízás adható.

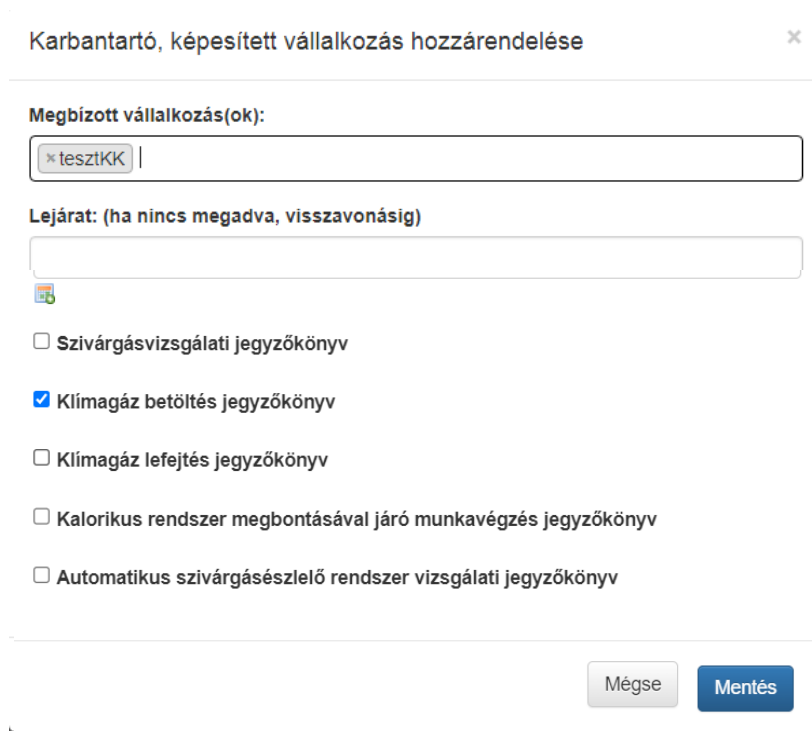

Karbantartó, képesített vállalkozás hozzárendelése

Megbízott vállalkozás(ok):

tesztKK

Lejárat: (ha nincs megadva, visszavonásig)

☐ Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv

☒ Klímagáz betöltés jegyzőkönyv

☐ Klímagáz lefejtés jegyzőkönyv


☐ Kalorikus rendszer megbontásával járó munkavégzés jegyzőkönyv

☐ Automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv

Mégse Mentés

15. ábra

16. Kattintson a felugró ablak alján található „Mentés” gombra (16. ábra).

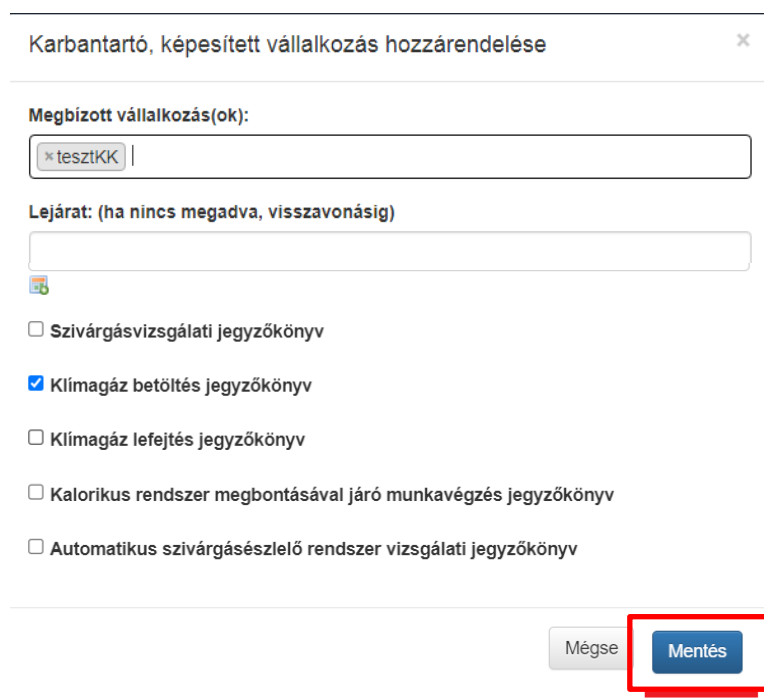

Karbantartó, képesített vállalkozás hozzárendelése

Megbízott vállalkozás(ok):

tesztKK

Lejárat: (ha nincs megadva, visszavonásig)

☐ Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv

☒ Klímagáz betöltés jegyzőkönyv

☐ Klímagáz lefejtés jegyzőkönyv

☐ Kalorikus rendszer megbontásával járó munkavégzés jegyzőkönyv

☐ Automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv

Mégse Mentés

16. ábra

17. Ezt követően a „További adatok” fülön található „Karbantartó, képesített vállalkozások” menüpontban megjelenik a kiválasztott vállalkozás (17. ábra). A piros „x” gombra kattintva lehetőség van egy adott megbízás vagy akár valamennyi megbízás törlésére is. Előbbi esetben a megbízás tartalmának megfelelő fül alatt található piros „x” gombra, utóbbi esetben a vállalkozás neve alatt található piros „x” gombra kell kattintani.

További adatok

Karbantartó, képesített vállalkozások	Műszaki adatok	Jegyzőkönyvek	Klímagáz mozgás	Megbízás történet	Szivárgási ráták
tesztIKK (1000000024504)	Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv	Klímagáz betöltés jegyzőkönyv	Klímagáz lefejtés jegyzőkönyv	Kalorikus rendszer megbontásával járó munkavégzés jegyzőkönyv	Automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv
	+	Megbízva (elfogadás alatt) Lejárat: visszavonásig	+	+	+

17. ábra

18. Amennyiben a kiválasztott vállalkozás elfogadja a megbízást, az a „További adatok” menüpontban a „Karbantartó, képesített vállalkozások” fülön láthatóvá válik. Miután a képesített vállalkozás elfogadta a megbízást, a berendezés üzemeltetőnek továbbra is felelőssége marad, hogy meggyőződjön arról, hogy a műszaki adatokat és a jegyzőkönyveket a képesített vállalkozás rögzíti/rögzítette-e az Adatbázisban, hiszen a mulasztásokból adódó felelősség az üzemeltetőt (tényleges tulajdonost) terheli.

I./2. Berendezések csoportos kezelése

19. Több berendezés egyszerre történő kezelésére is lehetőséget nyújt a program, az alábbi esetekben:

- címkenyomtatás
- eladás
- képesített vállalkozás hozzárendelés, illetve
- telephelyek közötti mozgatás.

- A. A listázott berendezések számát a „Találatok száma” funkcióval módosíthatjuk, akár az összes berendezésünket egy oldalon listázva. (18. ábra)
- B. A kezelni kívánt berendezésekhez tartozó jelölőnégyzetek használatával van módunk a berendezések kiválasztására. (18. ábra)
- C. Az oldal tetején lévő jelölőnégyzet lehetővé teszi, hogy az összes listázott berendezést egyszerre, egy kattintással kijelöljük. (18. ábra)
- D. A jelölőnégyzet utáni zöld nyilacska jelzi, hogy a berendezés státusza Eladás (átadás) alattira módosult. (18. ábra)

Kijelölt berendezések: [Címke nyomtatás](#) [Karbantartó, képesített vállalkozás hozzárendelése](#) [Telephely változtatás](#) [Eladás](#)

Képernyőn: 1 -> 4 (összesen 4 berendezés) Találatok száma: 15 Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 1)

☐	Név	Telephely	Klímagáz	Szén-dioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes	
☐	Telepített hűtőkör Óriás hűtő Vonalkód: 5000000143903	Teszt telephely 2 (Sikátor)	Műszaki adatok nincsenek feltöltve!			Adatmódosítás Eladás Üzemen kívül helyezés
További adatok						
☐	Telepített hűtőkör > Kereskedelmi hűtőberendezés CO2 5 kg alatt Vonalkód: 5000000164873	Teszt telephely 2 (Sikátor)	R-744 (Szén-dioxid, CO2) 3kg	0t	Nem szükséges.	Adatmódosítás Eladás Hűtőközeg átállítás miatti kivezetés
További adatok						
☐	Telepített hűtőkör > Élelmiszeripari hűtőberendezés hűtőpult Vonalkód: 5000000139541	Teszt telephely 2 (Sikátor)	HFC-134a 400kg	572t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat (2023-06-15)	Eladás visszavonása Eladási dokumentum feltöltése
További adatok						
☐	Telepített hűtőkör > Élelmiszeripari sokkoló berendezés	Teszt telephely 2 (Sikátor)	HFC-134a	7.1t	Nincs érvényes szivárgásvizsgálat (2023-06-15)	Adatmódosítás

18. ábra

20. A berendezések kiválasztását követően lehetőség van a kívánt státuszmodosítást, feladatot egyszerre elvégezni az összes berendezésen a 19. ábrán jelölt gombok segítségével – értelemszerűen – az I/1 alfejezetben leírt módon.

Vonalkód

Megnevezés

Típus

--nincs--

Telephely

--nincs--

Alvázsám

Alkalmazási terület

--nincs--

Karbantartó, képezített vállalkozás

--nincs--

Rendszám

CO2 egyenérték (t)

Állapot

Mind

Szivárgásvizsgálat érvényeségi dátuma:

-tól - ig

Szivárgásvizsgálat lejár

--nincs--

Kiválasztott berendezések:

Címke nyomtatás

Karbantartó, képezített vállalkozás hozzárendelése

Telephely változtatás

Eladás

Képernyőn: 1 -> 4 (összesen 4 berendezés)

Találatok száma: Összes

Oldalszám: 1 (összes oldalak száma: 1)

	Név	Telephely	Klímagáz	Szén-dioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat érvényes	
☐	Telepített hűtőköri Óriás hűtő Vonalkód: 5000000143903	Teszt telephely 2 (Sikátor)	Műszaki adatok nincsenek feltöltve!			Adatmódosítás Eladás Üzemen kívül helyezés
További adatok						
☐	Telepített hűtőköri > Kereskedelmi hűtőberendezés CO2 5 kg alatt Vonalkód: 5000000164873	Teszt telephely 2 (Sikátor)	R-744 (Szén-dioxid, CO2) 3kg	0t	Nem szükséges.	Adatmódosítás Eladás Hűtőközeg átállítási miatti kivezetés
További adatok						

19. ábra

II. Képesített vállalkozás feladatai megbízást követően

A berendezés üzemeltető megbízása alapján a képesített vállalkozás a berendezés műszaki adatainak feltöltéséért felel, a megfelelő képesítéssel rendelkező foglalkoztatottja útján. A képesített vállalkozás a berendezés-üzemeltető megbízását elfogadhatja, vagy elutasíthatja.

18. Amennyiben a berendezés-üzemeltető megbízta az adott szervizvállalkozást a berendezések kezelésével, a képesített vállalkozás saját felhasználói felületére belépve megjelenik a „Függő megbízások” gomb (18. ábra).

Ügyfél: **Teszt Szervíz**
Regisztráció típusa: **Vállalkozás**

F-gáz ügyfélazonosító:
Bejelentkezési email:

[Kijelentkezés](#)

Önnek 1db berendezéshez van függőben lévő jegyzőkönyvezési megbízása. Amíg nem fogadja el az adott jegyzőkönyvezési megbízást, addig az alkalmazottal nem tudják az adott jegyzőkönyveket rögzíteni. Az érintett berendezések listájához és a megbízások elfogadásához vagy elutasításához kattintson a megbízások gombra és a további adatok alatt jelölje elfogadottnak vagy elutasítottnak a jegyzőkönyv megbízásokat.

[Függő megbízások](#)

20. ábra

19. A „Függő megbízások” gombra kattintva, a „Szerződött berendezések” menüponton belül (19. ábra) megjelenik a berendezés – a berendezés-üzemeltető által megadott alapadataival.

Saját Berendezések **Szerződött berendezések** Berendezés jegyzőkönyvek Telephelyek / Tárolási helyek Előtöltött berendezések

Az Ön vállalkozásának eladott előtöltött berendezések Előtöltött berendezések Telepítési Tanúsítvány

Előtöltött berendezések Telepítési Tanúsítvány pótló dokumentum F-ÜHG raktár Vállalkozásnak eladott gázmennyiségek

21. ábra

20. A „Szerződött berendezések” menüponton belül kiválasztva a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezést, majd a „További adatok” gombra kattintva lenyitható az a menü, ahol lehetőség

Név	Telephely	Tulajdonos	Klimagáz	Szendioxid egyenérték	Szivárgásvizsgálat	Szerkesztés
Telepített hűtőkör Hűtőkamra 1 Vonal kód: 5000000075724	Teszt Telephely (Budapest, I. kerület)	Teszt tulajdonos Kft		műszaki adatok nincsenek felvéve		


[További adatok](#)

Jegyzőkönyv jogosultságok **Alvállalkozók** Műszaki adatok Jegyzőkönyvek Klimagáz mozgás Megbízás történet Szivárgási rátek


Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv	Megbízva (elfogadás alatt)	Lejárat: visszavonásig
Teszt tulajdonos Kft (1000000024506)	☒	☒

van a megbízás elfogadására. A „Jegyzőkönyv jogosultságok” fül alatt lévő „x” gombra kattintva elutasításra, míg a „✓” gombra kattintva elfogadásra kerül valamennyi megbízás (20. ábra).

Szintén elfogadható, illetve elutasítható valamennyi megbízás a vállalkozás neve alatt lévő gombok segítségével is, míg egy-egy adott jogosultság tekintetében a jogosultság alatt lévő gombokra kattintva fogadható el vagy utasítható el a megbízás




21. Amennyiben el kívánja fogadni a megbízást, „✓” gombra kattintást követően felugró ablakban kattintson az „Elfogad” gombra (21. ábra).

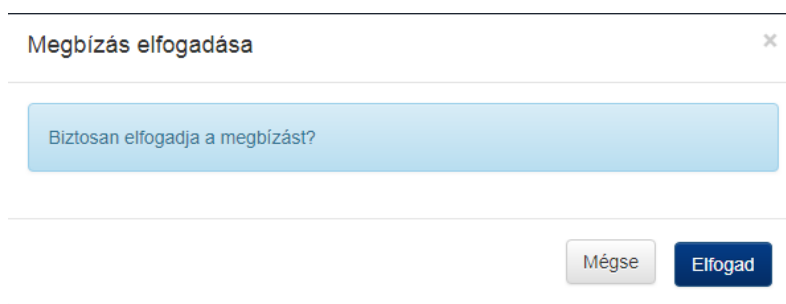

23. ábra

22. Miután a megbízást elfogadta a (képesített) vállalkozás, a vállalkozás további vállalkozást bízhat meg a műszaki adatok kezelésével. Ebben az esetben kattintson a „Szerződött berendezések” menüpontot kiválasztva a megfelelő berendezés alatt található „További adatok” menüpontra. Az „Alvállalkozók” fülön a zöld „+” gombra kattintva adhatóak meg az alvállalkozásra vonatkozó adatok (22. ábra).

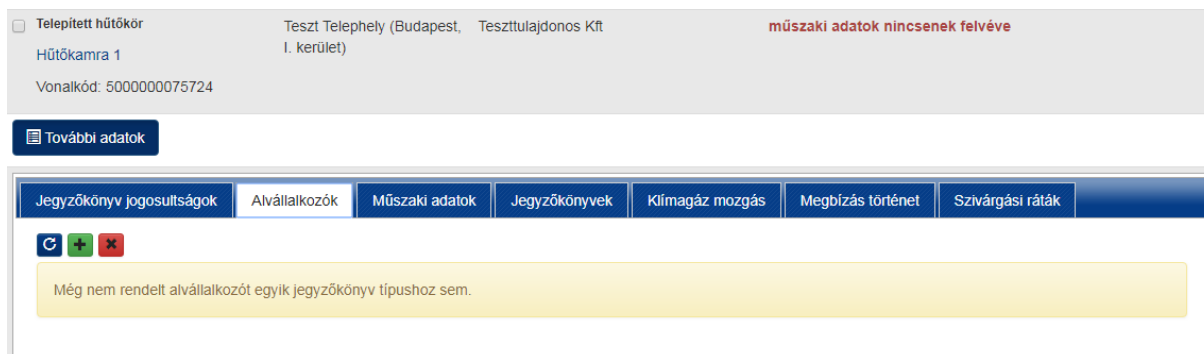


24. ábra

A képesített vállalkozásnak a megbízás elfogadását követően további teendője nincs. A berendezés rögzítését, annak műszaki adatainak megadását a képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező foglalkoztatottja végzi.


III. Képesített személy feladatai berendezés rögzítéskor

23. A képesített természetes személy az Adatbázisban lévő saját felhasználói felületén, a „Berendezések” menüponton belül láthatja a „Szerződött berendezések” menüpont (23. ábra). (Amennyiben több vállalkozás foglalkoztatottjaként is dolgozik a szerelő, a berendezések adatainak rögzítését megelőzően ki kell választania azt a céget, amelynek alkalmazottjaként kíván adatot rögzíteni).

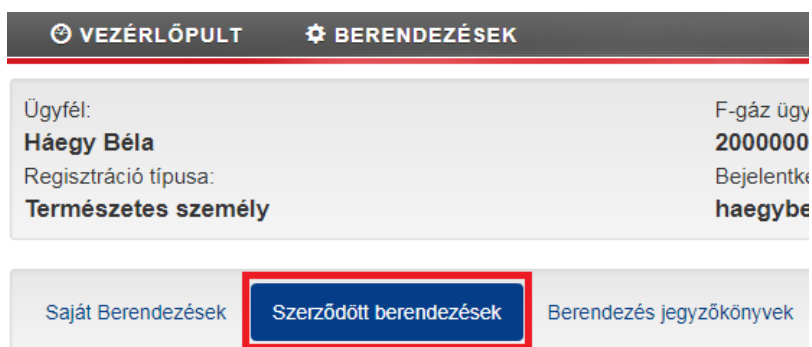

25. ábra

24. Kattintson a „Szerződött berendezések” menüponton belül a kezelni kívánt berendezésre, mely jelen példában a „Hűtőkamra 1” megnevezésű, majd azon belül a „Szerkeszt” gombra (24. ábra).

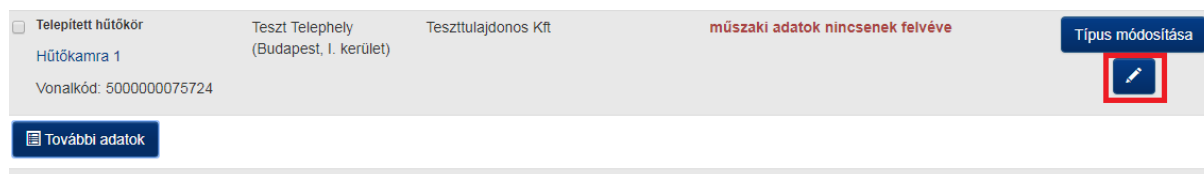

26. ábra

25. A „Szerkeszt” gomb megnyomásával megjelenik a „Telepítési és adatmódosító jegyzőkönyv”. Ez a jegyzőkönyv szolgál arra, hogy a berendezés-üzemeltető által felvitt berendezés alapadatait műszaki adatokkal egészítse ki a képesített személy (25. ábra).

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1 (5000000075724)

További adatok

Jegyzőkönyv adatai: Telepítési és adatmódosító jegyzőkönyv

Alkalmazási terület:

--nincs--

Klímagáz fajta:

27. ábra

26. Töltse ki az „Alkalmazási terület”, a „Klímagáz fajtája”, és „A berendezésben lévő klímagáz mennyisége (kg)” mezőket.

Jegyzőkönyv adatai: Telepítési és adatmódosító jegyzőkönyv

Alkalmazási terület:
Kereskedelmi hűtőberendezés

Klímagáz fajtája:
R-744 (Szén-dioxid, CO2)

A berendezésben lévő klímagáz mennyisége (kg):
77

☐ Hermetikusan zárt

☐ Automatikus szivárgás észlelő

Névleges hűtőtelj. (KW):

COP:

28. ábra

27. Kattintson az „Előnézet” gombra a műszaki adatok megadását követően (27. ábra).

Jegyzőkönyvek

Hűtőkamra 1 (5000000164874)
További adatok

Jegyzőkönyv adatai: Telepítési és adatmódosító jegyzőkönyv

Alkalmazási terület:
Kereskedelmi hűtőberendezés

Klímagáz fajtája:
R-744 (Szén-dioxid, CO2)

A berendezésben lévő klímagáz mennyisége (kg):
77

☐ Hermetikusan zárt

☐ Automatikus szivárgás észlelő

Névleges hűtőtelj. (KW):

COP:

TEWI:

Leírás:

Fájl feltöltés Feltöltött dokumentumok

Módos Előnézet

29. ábra

28. Az „Előnézet” gomb megnyomását követően megjelenik a „Telepítési és adatmódosító jegyzőkönyv” a legfontosabb műszaki adatokkal. Hiba esetén a „Javít” gombra kattintson, ahol módosíthatók az adatok (28. ábra).

[Saját Berendezések](#)
[Szervizőr berendezések](#)
[Berendezési jegyzőkönyvek](#)
[Telephelyek / Tárcai helyek](#)
[F-QHG raktár](#)

[EÜB001 berendezések Telephely Tárcaíráshely](#)
[EÜB002 berendezések Telephely Tárcaíráshely pótló dokumentum](#)

Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyv előnézet. Képe előnézve a jegyzőkönyv adatait és amennyiben helyesek a rögzít gombbal mentve a végleges jegyzőkönyvvel.

Jelöl

Elvet

Rögzít

Hozzáadás (1) (EÜB001EÜB002)

• Nem változt. adat • Új adat • Rögz. adat

Alkalmazási terület	Kilépési hely (kg)	Kilépési hely
Kereskedelem / Hőberendezés	IT	B.744 (Szervizelő, CO2)
Bejelentkezés dát	Automatikus szivárgás észlelés	Névtelen hűtőtelj. (KW)
TEWI	CO2P	GWP
TEWI	CO2P	GWP

Elvet

Rögzít

Felülről dokumentumok

Jegyzőkönyv adatai: Telephelyi és adatmódosítási jegyzőkönyv

Készült:

Készítette:Gurdon-Kiss Hermine (Text: Szerviz)

Alkalmazási terület:Kereskedelem / Hőberendezés

Alkalmazási hely:B.744 (Szervizelő, CO2)

Kilépési mennyiség (kg):77

Hozzáadás dát:Nem

Automatikus szivárgás észlelés:Nem

Névtelen hűtőtelj. (KW):

CO2P:

TEWI:

Leírás:

30. ábra

29. Megfelelő adatok esetén nyomja meg valamelyik „Rögzít” gombot (29. ábra).

Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyv előnézet. Kérjük ellenőrizze a jegyzőkönyv adatait és amennyiben helyesek a rögzít gombbal mentse a végleges jegyzőkönyvet!

Hűtőkamra 1
 • Nem változó adat • [Új adat](#) • [Régi adat](#)

Alkalmazási terület	Klímagáz töltet (kg)	Klímagáz fajta	
Ipari klímaberendezés	10.00	R-404A	
Hermetikusan zárt	Automatikus szivárgás észlelő	Névleges hűtőtelj. (KW)	
nem	nem		
COP	TEWI	ODP	GWP
	0.0000		3922

Feltöltött dokumentumok

Jegyzőkönyv adatai: Telepítési és adatmódosító jegyzőkönyv

Készült:

Készítette:Háegy Béla (tesztKK)

Alkalmazási terület:ipari klímaberendezés

Klímagáz fajta:R-404A

Klímagáz mennyisége (kg):10.00

Hermetikusan zárt:Nem

Automatikus szivárgás észlelő:Nem

Névleges hűtőtelj. (KW):

COP:

TEWI:

Leírás:

Feltöltött dokumentumok

31. ábra

30. Rögzítést követően megjelenik a „Szerződött berendezések” menüponton belül a rögzített berendezés, jelen példában a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés, a felvitt műszaki alapadatokkal együtt (77 kg R-744 hűtőközeg).

☐ Telepített hűtőkör > Kereskedelmi hűtőberendezés	Teszt telephely 2 (Sikátor)	Teszt Tulajdonos Kft.	R-744 (Széndioxid, CO2) 77kg	0t	nem szükséges	
Hűtőkamra 1						
Vonalkód: 5000000164874						
 További adatok						
Jegyzőkönyv jogosultságok	Műszaki adatok	Jegyzőkönyvek	Klímagáz mozgás	Megbízás történet		

32. ábra

IV. Berendezés-üzemeltető általi ellenőrzés

A berendezés megfelelő rögzítését követően a berendezés-üzemeltető a saját felhasználói felületén győződhet meg arról, hogy a megbízott vállalkozás a megbízást teljesítette.

Lépjen be az Adatbázisba a „Berendezések / Saját Berendezések” menüpontba, ahol megjelenik a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés a legfontosabb paraméterekkel, és a szivárgásvizsgálat érvényességi dátumával (31. ábra).

A berendezés az Adatbázisból berendezés-üzemeltető által nem vezethető ki, üzemben kívül helyezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a berendezésből a töltetet a megbízott vállalkozás képesített alkalmazottja lefejt, és ezt lefejtési jegyzőkönyvvel igazolja, megadva benne, hogy milyen okból kifolyólag került lefejtésre a gáz.

Egyes adatok az „Adatmódosítás” fülön belül módosíthatók.

The screenshot displays a web-based interface for managing refrigeration units. The main content area shows the following details for a unit named 'Hűtőkamra 1':

☐	Telepített hűtőkör > Kereskedelmi hűtőberendezés	Teszt telephely 2 (Sikátor)	R-744 (Széndioxid, CO2)	0t	Nem szükséges.
Hűtőkamra 1		77kg			
Vonal kód: 5000000164874					

Below the table, there is a button labeled 'További adatok'. To the right of the table, there are three buttons: 'Adatmódosítás', 'Eladás', and 'Hűtőközeg átállítás miatti kivétel'.

33. ábra

Függelék

Berendezések: a klímagázokról szóló 2024. évi LXXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alkalmazás, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett termékek, berendezések és létesítmények gyűjtőneve. A klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 58/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm rendelet) 8. § (3) bekezdésének e) pontja alapján az adatbázisba regisztrációra köteles minden olyan üzemeltető, minden olyan üzemeltető, amely regisztrációra kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazást, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezést üzemeltet, tárol.

A Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése alapján a

A (3) bekezdés e) pontja szerinti üzemeltető az adatbázis saját üzemeltetésben lévő alkalmazások nyilvántartására szolgáló felületén az üzembe helyezést követő 8 napon belül regisztrálja a szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazását, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezését. Mentesül az e bekezdés szerinti regisztrációs kötelezettsége alól az az üzemeltető, akinek az üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezése megfelel a következő feltételek valamelyikének:

- a) igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb, mint 0,1%, és ennek megfelelően címkézték fel, vagy
- b) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.

A regisztrációköteles berendezésekhez kapcsolódó további útmutatásokat a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hivatalos honlapján talál. Az eligazodáshoz segítséget nyújt a HR-szektorhoz, illetve az MR-szektorhoz tartozó berendezésekre vonatkozó döntési fa, amely a regisztrációs kötelezettség eldöntéséhez nyújt további, ábrás segítséget.

<https://nkvh.kormany.hu/utmutatok-segedletek-abrak-2025-marcius-1-utan>